

# PVAC™ Portable Vacuum System

Operator's Manual  
Manuel de l'opérateur  
Bedienungshandbuch  
Manual del operador  
Manuale d'uso  
操作説明書



**ARGOS** TECHNOLOGIES *manufacturing solutions for science*

**Argos Technologies, Inc.**  
customer-service@argos-tech.com  
Toll Free: 800-886-8675  
International: 847-622-0456  
www.argos-tech.com



## Table of Contents

Introduction . . . . .	1
Package Contents . . . . .	1
Important Safety Information . . . . .	2-3
Typical Aspirating Set Up . . . . .	4
Specifications . . . . .	5
Spare Parts . . . . .	5
General Operating Instructions . . . . .	6
Additional Operating Information . . . . .	7
Replacing the Battery . . . . .	7-8
Filter Installation and Replacement . . . . .	8
Maintenance, Cleaning & Decontamination . . . . .	8-9
Troubleshooting . . . . .	9
Preparing for Transportation . . . . .	10
WEEE Information . . . . .	10
Warranty . . . . .	11
Repair / Service . . . . .	11

## Introduction

The P-Vac™ is a compact and portable self-contained vacuum source with a range of -25 to -50kPa (-250 to -500mBar). Any glass or plastic collection flask from 50-2000 mL can be used with the P-Vac to aspirate dishes, plates, flasks or tubes in seconds. The P-Vac can also be used directly on bottle top aspirators to provide the vacuum necessary to filter liquid solutions. The rechargeable lithium ion battery enables the product to be used when or where electrical power is not available.

## Package Contents

- P-Vac Vacuum System
- Lithium Ion Battery
- Universal Power Supply with four regional plug types
- Warranty Registration Card
- Instruction Manual



## Important Safety Information



Please read the following safety precautions and instruction manual before operating the P-Vac aspirating system.

Do not overfill the receiving flask, or bottle! Doing so will introduce liquid into the filter and if continued, into the instrument housing. Should accidental contamination of the filter occur, replace the filter immediately to avoid further contamination. Should liquid pass through the filter, into the housing, contact Argos Technologies for assistance.

**WARNING!** Reference Material Safety Data Sheet (MSDS), wear essential protective equipment and adhere to all applicable local and national regulations before dispensing, using and/or disposing of hazardous substances.

**WARNING!** This product does not contain bio-seals or venting to a hood nor does it provide any level of containment. When working with hazardous or volatile substances or biohazardous agents, always place the P-Vac within a laminar flow cabinet.

**CAUTION!** When working with hazardous substances, you must comply with your laboratory regulations, trade association regulations, health authorities and supervisory offices.

**CAUTION!** Do not aspirate fluids into the P-Vac. The P-Vac contains a safety filter which will stop fluid from reaching internal mechanisms. If fluid or foam gets into the filter, the filter must be changed immediately or the unit may not provide vacuum. Note: The hydrophobic filter holds back aqueous solutions; whereas retention of apolar liquid is limited.

**WARNING!** If the unit is not used as recommended by the manufacturer, the overall safety will be impaired.



## Caution



Other than replacing the battery, there are no user serviceable parts inside the unit.

There are also no user serviceable parts inside the power supply.

Use of any battery other than originally specified can damage the product and void the warranty.

**Battery Disposal** – This unit contains a lithium ion battery. Should it need to be replaced, please contact your local authorized facility for proper waste disposal information.

The filter and unit are capable of ingesting harmful reagents. When cleaning this unit or replacing the filter, you must follow the Material Safety Data Sheet (MSDS) for any reagent you use.

Always use the external power supply provided with this product! Use of any other power supply can damage the product and void the warranty.

Always work and handle this product and/or materials in a manner that DOES NOT endanger the user, or any other person(s) or the environment.

Always remove the power cord from the outlet prior to maintaining or cleaning the product.

Always observe general laboratory safety precautions and regulations when using this product.

Always use the proper cleaning agents when performing maintenance on the product.

NEVER use the product in a manner not specified in these instructions.

NEVER use solvents or flammable liquids in or near this equipment.

NEVER operate in a hazardous or flammable environment.

NEVER use solvents on the unit that may attack plastic.

NEVER immerse the product in water.


NEVER Autoclave this product.



## Typical Aspirating Set Up

Included with the P-Vac kit is the HandE-Vac handset and stand.

The HandE-Vac must be connected first to a collection bottle and then to the P-Vac with tubing as shown below.

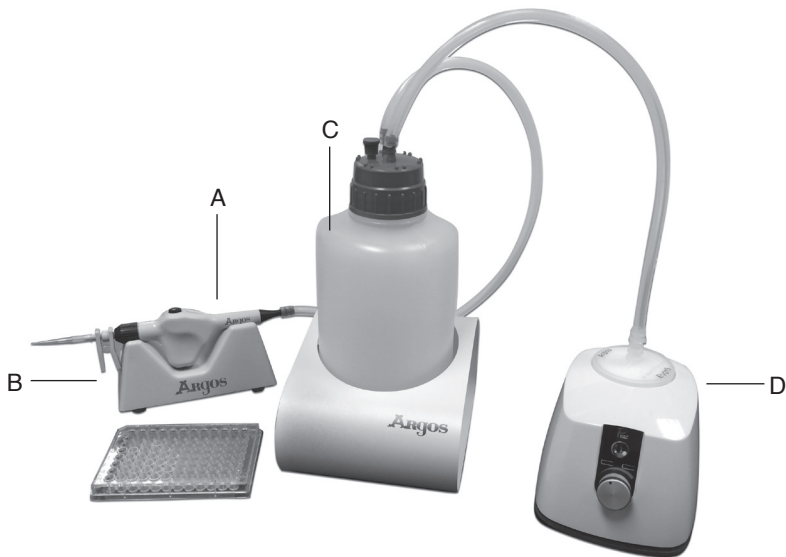

- A. HandE-Vac
- B. HandE-Vac Stand
- C. Collection Bottle (Bottle and Bottle Stand not included in kit)
- D. P-Vac unit

## Specifications

Catalog No.	PV000
Dimensions (with filter)	5"W x 5.8"D x 5.8"H (12.7cm x 14.7cm x 14.7cm)
Weight	2.0 Lbs (910g)
Vacuum	-25 to -50kPa (-250 to -500mBar)
Flow Rate	≥4 L/min
Unit	Input Voltage: 12VDC, 1.5A Center positive DC connector
Environment	5°C to 40°C (41°F to 104°F) Relative humidity less than 80 % (non-condensing) Altitude: Up to 2,000 meters (6,561 Feet)
Power Supply	Input Voltage: 100-240VAC, 50/60 Hz, 0.45A Output Voltage: 12VDC, 1.5A Center positive DC connector
Battery	Panasonic Lithium Rechargeable Battery NCR18650PF 18650 3.6V 2900mAh (10.5Wh)
Battery life between charges	2+ hours of use
Degree of Protection	IP41
Housing Material	Acetal (Polyoxymethylene / POM)
Filter	Hydrophobic membrane filter, Non-sterile, diameter 60mm, 0.45µm
Certifications	CE UL 61010-1, EN 61010-1, CAN/CSA-C22.2 No.61010-1 IEC 61326-2-6, EN 61326-2-6 RoHS, WEEE

## Spare Parts


Item	Catalog No.
Replacement battery	PV010
Replacement power supply	PV011
Replacement filter	EV015

## General Operating Instructions

1. Remove the P-Vac from the box and examine all of the contents for breakage or missing parts. Save all packaging and paperwork.
2. Place the product on a sturdy, level surface away from the edge of the counter and other moving equipment. Make sure the AC power adapter and cords are clear of hot surfaces and other hazards. Make sure the AC power adapter and cords are not blocked by other equipment in case it needs to be disconnected.
3. Make sure the product has ventilation and is not encased in any material that will limit airflow. An overheating situation could occur.
4. Insert the DC plug into the DC receptacle located on the back of the P-Vac housing. Plug the AC Adapter into an electrical outlet. The outlet location should allow for easy access to plug and unplug the product.
5. Allow the P-Vac battery to charge for three (3) hours before operating for the first time. The unit will then run for 2+ hours of continuous use. When charging, the LED will turn amber. Once the battery has been fully charged, the indicator LED will turn green. During use if the LED flashes green the battery is becoming low and will need to be recharged soon. If it flashes amber, the battery is almost empty and should be recharged immediately. If the battery is empty the LED will rapidly flash amber for a moment and the P-Vac will switch off. In these conditions the P-Vac should be recharged. The P-Vac can still be operated while it is charging.

Note: If charging is not required, or if there is no battery, then the LED will remain off.

6. Insert the filter provided into the P-Vac by screwing the threaded end into the opening at the top of the unit. Rotate clockwise until just snug. Then rotate counter clockwise ¼ turn. Please ensure the filter is aligned properly and that you do not over-tighten.
7. Insert the tubing provided on top of the filter and connect your receiving vessel or aspirating flask.
8. Turn the unit on by pressing the silver power button on the front of the unit.
9. Adjust the vacuum by turning the red knob on the front of the unit. Rotate to the right to increase vacuum and left to decrease vacuum. When the unit is pumping the indicator will turn amber. When the vacuum has been reached, the indicator light will turn Green. If there is a fault such as blocked tubing or where the unit has been continuously pumping for ten minutes, the P-Vac will stop and the vacuum indicator will turn red.

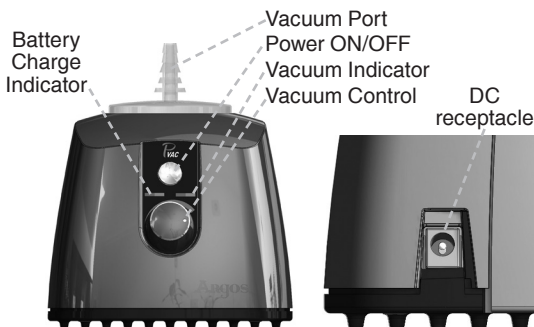

## Additional Operating Information

1. Power Button's standard function is to switch the unit on and off. However, additional functionality is provided.
    - a. During operation, if there is a fault condition (Vacuum Status LED Red) the power button can be pressed momentarily to continue creating a vacuum for a few seconds.
    - b. The Power Button can be held for three seconds to power off the P-Vac.
    - c. The Power Button can be held for seven seconds to place the P-Vac into Shipping Mode (See Preparation for Shipping section in the manual).
  2. The P-Vac has been designed to be used and charged simultaneously. There is no performance penalty when using the P-Vac while it is charging.
  3. Battery:
    - a. The P-Vac can be used without a battery installed as long as the P-Vac is connected to the power supply.
    - b. The P-Vac has been designed with battery over-charge and under-charge protection.
    - c. If any faults are encountered during charging the LED will display Red indicating that the internal battery may have reached the end of its life and require replacement. (See Troubleshooting section in manual)
  4. If the P-Vac has been left running for over 10 minutes without reaching the desired vacuum, the unit will shut down. By momentarily pressing the power button the P-Vac will wake up and operations will continue if a fault is not detected.
- 

## Replacing the Battery

The P-Vac system is supplied with a 3.6 volt lithium ion battery. This allows the unit to be operated without using a dedicated power source.

### To replace / install the battery:

1. Disconnect the power supply from the unit.
  2. Lay the P-Vac on the front panel with the bottom facing toward the operator.
  3. Using a Philips screw driver, remove the battery housing screw and set aside.
  4. Turn the unit so the back faces towards the operator.
  5. Remove the battery cover to allow access to the battery.
  6. Install / remove the battery from the circuit board. The positive + side should be inserted facing the top of the unit.
  7. Replace battery cover and rotate until bottom is facing toward the operator. Insert screw and tighten.
-

## Replacing the Battery (*continued*)

- To enable the new battery, reconnect the power supply cord to the back of the unit. The battery will begin to charge. Unit can be operated while it is being charged.
- For “battery only operation”, allow the unit to charge for three (3) hours prior to use.



## Filter Installation and Replacement

The P-Vac features a replaceable filter that is easily installed and removed without any tools.

- Make sure the P-Vac is “Off” (Press power button for 3+ seconds). Remove the DC power cord from the P-Vac.
- Unscrew the top filter and pull upward. Discard the filter into proper waste containers depending on the reagents being used.
- Insert the new filter into the P-Vac by screwing the threaded end into the opening at the top of the unit. Rotate clockwise until just snug. Then rotate counter clockwise  $\frac{1}{4}$  turn. Please ensure the filter is aligned properly and that you do not over-tighten.
- Reinstall the DC plug into the DC receptacle.

## Maintenance, Cleaning & Decontamination

The P-Vac and AC adapter are maintenance free other than occasional cleaning. To clean, wipe the exterior with a water dampened soft cloth. Do not use abrasives, caustics or other cleaning products that can damage plastic. There are no user serviceable parts inside the housing other than the battery.

## Maintenance, Cleaning & Decontamination *(continued)*

**CAUTION!** Disconnect the product from the power outlet before cleaning. Never pour liquid in or on the unit or AC adapter. Never submerge the unit or AC adapter in liquid!

**WARNING!** Prior to decontaminating, reference reagent Material Safety Data Sheet (MSDS) and wear essential protective equipment. When working with hazardous substances, you must comply with your laboratory regulations, trade association regulations, health authorities and supervisory offices. Adhere to all applicable local and national regulations before disposing of hazardous substances.

To decontaminate the external product housing, please follow the above cleaning instructions. No internal parts can be decontaminated by the user. If this product becomes unusable because of internal contamination, the entire product must be disposed of according to laboratory and local regulations.

## Troubleshooting


Error	Cause	Solution
Unit does not operate	Loose power cord	Check Cord
	On / Off Button	Press "On" button
	Check battery status indicator	Allow to charge or run connected to power source
Excessive Noise or Vibration	Unit may have ingested fluid	Check for a clogged filter
	Filter not installed properly	Remove & reinstall filter per above instructions
Battery will not charge	Incorrect power supply	Use power supply that was provided with unit
	Battery has expired	Replace battery
Unit stops running without pressing front button	Loose Cord	Check Cord
Suction power inadequate or pump runs constantly	Suction power setting too low	Increase suction by turning knob clockwise
	Leak in vacuum system	Check all hoses and fittings for cracks or looseness. Correct and replace components as needed.
	Tube blocked	Replace or clean tubes
	Filter blocked	Replace filter

## Preparing for Transportation

This is a special mode which prevents the P-Vac from accidentally being switched on during transportation. An electronic switch within the unit prevents it from powering up. The transportation mode is enabled by turning the unit on, then press and hold the power button for seven seconds. When both Battery Status and Vacuum Status LEDs rapidly flash Red, shipping mode has been entered. Shipping Mode can only be disabled by connecting external power. If Shipping Mode was enabled with external power connected then this must first be disconnected for a moment before re-connection to remove shipping mode. When in Shipping Mode the power button is ineffectual.

---

## WEEE Information



This equipment is labeled with the crossed out wheeled bin symbol to indicate that the equipment must not be disposed of with unsorted waste. It is your responsibility to correctly dispose of the equipment by handing it over to an authorized facility for separate collection and recycling. It is also your responsibility to decontaminate the equipment in case of biological, chemical or radioactive contamination. So as to protect from health hazards the persons involved in the disposal or recycling of products.

For more information about where you can drop off your waste equipment, please contact your local dealer from whom you originally purchased the product.

By doing so, you will help to conserve our natural resources and you will ensure that your waste products are recycled in a manner that protects human health and protects the environment.

Thank you.

## Warranty

The Argos Technologies Incorporated P-Vac is warranted to be free of defects in materials and workmanship for 12 months from the date of purchase. Consumable items including the filter and tubing are not covered under this warranty. Normal wear and tear is not covered under the warranty.

The warranty is valid providing that:

- The unit housing has not been opened or attempted to be opened by the end user.
- The user ensures that it has been carefully cleaned and decontaminated before returning.
- The unit has been operated according to the instructions and not in any improper way.
- The unit has not been damaged due to negligence, accident or used under abnormal conditions (temperature, corrosives, lack of cleaning, liquid introduced into housing, etc.).

In order to qualify for the warranty repair; the customer must return the warranty card supplied with the unit that includes all of the information required to validate proof of purchase. Should warranty service be required, repair or replacement will be provided by Argos Technologies without charge. Freight charges to ship the unit to Argos will be the responsibility of the purchaser. There are no other warranties or guarantees, implied or otherwise expressed including any warranties of application or merchantability.

**In no event will this warranty obligation exceed price of product. This includes liability claims of loss of use, lost profits or any exemplary or punitive damages.**

---

## Repair / Service

Should your Argos P-Vac require service or repair, please contact Argos Technologies Incorporated customer service. A return authorization number will be issued. The customer will be advised on the proper packaging and method of shipment. Include RA number on the shipping label.

Customer Service: Within U.S. (800) 886-8675  
Outside U.S. (847) 622-0456

Address: Argos Technologies Inc.  
Attn: Technical Services  
2590 Alft Lane  
Unit A  
Elgin, IL 60124



## Table des matières

Introduction	1
Contenu de l'emballage	1
Importantes instructions de sécurité	2-3
Mise en œuvre d'aspiration type	4
Spécifications	5
Pièces de rechange	5
Instructions générales d'utilisation	6-7
Instructions additionnelles d'utilisation	7
Remplacement de la batterie	7
Installation et remplacement du filtre	8
Entretien, nettoyage et décontamination	8-9
Dépannage	9
Préparation au transport	10
Informations sur WEEE	10
Garantie	11
Réparation / Service	11

## Introduction

Le P-Vac™ est une source autonome, compacte et portable, pour faire le vide ; sa plage est de -25 à -50 kPa (-250 à -500 mBar). Tout flacon de collecte en verre ou plastique de 5 à 200 cl peut s'utiliser avec le P-Vac pour aspirer des cuvettes, plaques, flacons ou tubes en quelques secondes. Le P-Vac peut aussi s'utiliser directement sur des aspirateurs de haut de bouteille pour fournir le vide nécessaire au filtrage de solutions liquides. La batterie rechargeable ion-lithium permet d'utiliser le produit quand/où une alimentation sur secteur n'est pas disponible.

## Contenu de l'emballage

- Système à vide P-Vac
- Batterie ion-lithium
- Alimentation universelle avec 4 types de fiche différents
- Carte d'enregistrement de garantie
- Manuel d'instructions



## Importantes instructions de sécurité



Veuillez lire les instructions de sécurité qui suivent et le manuel d'instructions avant d'utiliser le système aspirant P-Vac.

Ne laissez pas déborder le flacon ou la bouteille qui reçoit. Cela introduirait du liquide dans le filtre, et en poursuivant dans le carter de l'instrument. En cas de contamination accidentelle du filtre, remplacez-le immédiatement pour éviter une propagation de la contamination.

Si du liquide traversait le filtre jusque dans le carter, contactez Argos technologies pour de l'assistance.

**AVERTISSEMENT!** Référez-vous à la fiche technique de sécurité (SDS), portez l'indispensable tenue de protection individuelle et respectez toutes les réglementations locales et nationales applicables avant de distribuer, utiliser et/ou mettre au rebut des substances dangereuses.

**AVERTISSEMENT!** Ce produit ne contient pas de séparation biologique étanche ou de ventilation dans une hotte, et ne procure aucun niveau de contention. Quand vous traitez des substances dangereuses ou volatiles, ou des agents biologiquement dangereux, placez toujours le P-Vac avec une hotte à flux laminaire.

**ATTENTION!** Quand vous traitez des substances dangereuses, vous devez respecter les réglementations de votre laboratoire, ainsi que celles de votre corporation, des autorités sanitaires et des offices de contrôle.

**ATTENTION!** N'aspirez pas de fluides dans le P-Vac. Il contient un filtre de sécurité qui arrêtera le fluide pour qu'il n'atteigne pas de mécanismes internes. Si du fluide ou de l'écume entre dans le filtre, il doit être remplacé immédiatement ou l'appareil pourrait ne plus générer de vide. Remarque : Ce filtre hydrophobe retient les solutions aqueuses, cependant sa rétention de liquide apolaire est limitée.

**AVERTISSEMENT!** Si l'appareil n'est pas utilisé comme le recommande son constructeur, la sécurité d'ensemble en sera affectée.



## Attention



À part le remplacement de la batterie, il n'y a pas d'autres pièces à l'intérieur sur lesquelles vous pouvez intervenir. Il en va de même dans le module d'alimentation.

L'utilisation d'une quelconque batterie d'un type autre que la spécification d'origine peut endommager le produit et annule sa garantie.

Mise au rebut de la batterie – Cet appareil contient une batterie ion-lithium. Si elle devait être remplacée, veuillez contacter votre centre de traitement local agréé pour des informations sur sa mise au rebut.

Le filtre et l'appareil sont capables susceptibles des réactifs dangereux. Quand vous nettoyez cet appareil ou remplacez son filtre, vous devez consulter la fiche technique de sécurité (SDS) de tout réactif que vous utilisez.

Utilisez toujours le module d'alimentation extérieur fourni avec ce produit!  
L'utilisation d'une autre alimentation peut endommager le produit et annule sa garantie.

Travaillez toujours et manipulez ce produit et/ou les matières d'une façon qui NE mette PAS en danger l'utilisateur, ou toute(s) autre(s) personne(s) aux alentours.

Débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise secteur avant d'intervenir sur ce produit pour de l'entretien ou du nettoyage.

Respectez toujours les précautions de sécurité et les réglementations du laboratoire en utilisant ce produit.

Utilisez toujours des agents de nettoyage appropriés pour l'entretien de ce produit.

N'utilisez JAMAIS ce produit d'une manière non mentionnée dans les présentes instructions.

N'utilisez JAMAIS de solvants ou de liquides inflammables dans cet équipement ou près de lui.

Ne l'utilisez JAMAIS dans un environnement dangereux ou inflammable.

N'utilisez JAMAIS de solvants sur l'appareil qui pourraient attaquer le plastique.

N'immergez JAMAIS le produit dans de l'eau.

Ne passez JAMAIS le produit à l'autoclave.

## Mise en œuvre d'aspiration type

Un combiné HandE-Vac et son socle sont inclus avec l'ensemble de P-Vac.

Ce HandE-Vac doit être connecté d'abord à une bouteille de collecte, puis au P-Vac avec la tubulure comme c'est montré ci-dessous.



- A. Combiné HandE-Vac
- B. Socle pour HandE-Vac
- C. Bouteille de collecte (la bouteille et son socle ne sont pas inclus dans l'ensemble de P-Vac)
- D. Appareil P-Vac

## Spécifications

N° de catalogue.	PV000
Dimensions (avec filtre)	Long. 12,7 x Larg. 14,7 x Prof. 14,7 cm (5 x 5,8 x 5,8 ")
Poids	910 grammes (2,0 Lbs)
Vide	-250 à -500 mBar (-25 à -50 kPa )
Débit	≥4 L/min.
Entrée d'alimentation	12 V CC, courant de 1,5 A Connecteur CC, positif au centre
Environnement	5 à 40 °C (41°F à 104°F). Humidité relative inférieure à 80 % (sans condensation). Altitude : Jusqu'à 2 000 m (6 561 pieds)
Alimentation extérieure	Secteur : 100-240 V et 50/60 Hz, 0 ,45 A consommés Sortie : 12V CC et 1 ,5A. Connecteur CC, positif au centre
Batterie	Batterie rechargeable ion-lithium de Panasonic NCR18650PF 18650 : 3 ,6 V - 2 900 mA/h (10,5W/h)
Autonomie de batterie chargée	Au moins 2 heures d'utilisation
Degré de protection Protection	IP41
Matériau de carter	Acétal (Paraformaldéhyde / POM)
Filtre	À membrane hydrophobe, non-stérile, diamètre 60 mm, pores de 0,5 µm
Certifications	CE UL 61010-1, EN 61010-1, CAN/CSA-C22 .2 N° .61010-1 IEC 61326-2-6, EN 61326-2-6 RoHS, WEEE

## Pièces de rechange

Article	N° au catalogue.
Batterie de rechange	PV010
Module d'alimentation de rechange	PV011
Filtre de rechange	EV015


## Instructions générales d'utilisation

- Sortez le P-Vac de sa boîte et examinez tout le contenu pour d'éventuelles pièces cassées ou manquantes. Conservez tout l'emballage et les papiers d'accompagnement.
- Placez le produit sur une surface solide et plane, à distance du bord du plan de travail et d'autres équipements en mouvement. Assurez-vous que le module d'alimentation sur secteur et les cordons sont à l'écart de surfaces chaudes ou d'autres risques. Assurez-vous que le module d'alimentation sur secteur et les cordons ne sont pas bloqués par un autre équipement au cas où il faudrait les débrancher.
- Assurez-vous que le produit reçoit une ventilation naturelle et n'est pas inséré à un endroit qui limite la circulation d'air. Sinon il pourrait y avoir une surchauffe.
- Insérez la fiche de sortie en CC de l'alimentation dans la prise d'entrée en CC à l'arrière du carter de P-Vac. Branchez le module d'alimentation dans une prise secteur. L'emplacement de la prise secteur doit rester d'accès facile pour brancher/débrancher le produit. Laissez la batterie du P-Vac se charger trois heures avant la première mise en marche. L'appareil pourra ensuite travailler plus de deux heures en continu. Pendant la charge, le voyant à DEL s'allume couleur ambre. Une fois la batterie complètement chargée, ce voyant indicateur à DEL passe au rouge. Durant l'utilisation, si ce voyant clignote en vert, c'est que la charge de batterie devient faible et nécessite bientôt un rechargement. Quand il clignote couleur ambre, la batterie est presque à plat et sa recharge doit être immédiate. Si la batterie est déchargée, le voyant clignote encore un moment très vite en couleur ambre puis le P-Vac se désactive. Dans ces conditions vous devez recharger le P-Vac. L'appareil peut encore être utilisé pendant qu'il est en charge.

Remarque : S'il n'est pas nécessaire de recharger, ou s'il n'y a pas de batterie, ce voyant à DEL reste éteint.

- Insérez le filtre fourni avec le P-Vac en vissant son extrémité filetée sans l'ouverture en haut de l'appareil. Tournez-le jusqu'au bout en sens horaire. Puis dévissez-le (sens antihoraire) d'un quart de tour. Veuillez vous assurer que le filtre est correctement aligné et que vous ne l'avez pas trop serré.
- Insérez la tubulure fournie en haut du filtre et branchez son autre extrémité à votre récipient de collecte ou flacon aspirant.
- Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton argenté sur sa face avant.
- Réglez le vide en tournant le bouton rouge à l'avant de l'appareil. Vers la gauche, vous augmentez le niveau de vide, vers la droite, vous le diminuez.

Quand l'appareil pompe, l'indicateur d'activité s'allume en couleur ambre. Quand le vide a été atteint, cet indicateur passe au vert. S'il y a un défaut comme une tubulure bouchée ou un pompage continu pendant dix minutes, le P-Vac s'arrête et son voyant passe au rouge.

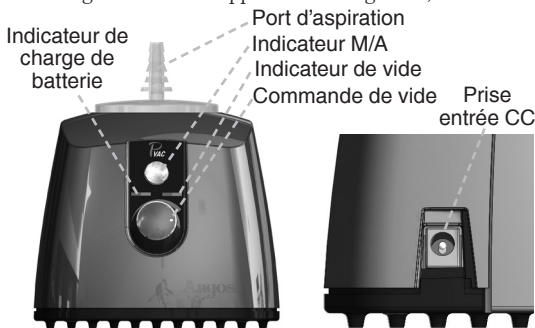

## Instructions additionnelles d'utilisation

1. La fonction normale du bouton M/A est d'activer/désactiver l'appareil. Cependant, il a une fonctionnalité supplémentaire.
    - a. S'il y a une condition de défaut en fonctionnement (voyant à DEL de vide rouge), ce bouton M/A peut être enfoncé furtivement pour créer du vide pendant quelques secondes de plus.
    - b. Il faut maintenir enfoncé ce bouton pendant trois secondes pour arrêter le P-Vac.
    - c. Le fait de le garder enfoncé pendant sept secondes fait passer le P-Vac en mode d'expédition (Voyez la section Préparation à l'expédition de ce manuel).
  2. Le P-Vac est conçu pour pouvoir se recharger et tourner en même temps. Dans cette situation cela n'affecte pas sa performance.
  3. Batterie :
    - a. Le P-Vac peut s'utiliser sans batterie dans la mesure où il est branché sur son module d'alimentation connecté au secteur.
    - b. L'appareil intègre une protection contre la surcharge ou la sous-charge.
    - c. Si des défauts quelconques surviennent durant la charge, le voyant DEL passe en rouge pour indiquer que la batterie interne arrive en fin de vie et doit être remplacée (Voyez la section Dépannage du manuel).
  4. Si le P-Vac a été laissé en action pendant plus de 10 minutes sans avoir atteint le vide voulu, il se coupera tout seul. En appuyant momentanément sur son bouton M/A, le P-Vac se réveille et continue de pomper si aucun défaut n'est détecté.
- 

## Remplacement de la batterie


Le système P-Vac est livré avec une batterie ion-lithium de 3,6 volts. Elle permet d'utiliser l'appareil sans qu'il utilise son module d'alimentation sur secteur.

### Remplacement / installation de batterie :

1. Débranchez la connexion venant du module d'alimentation de l'appareil.
  2. Couchez le P-Vac sur son panneau frontal avec le bas orienté vers l'opérateur.
  3. À l'aide d'un tournevis à pointe Phillips, enlevez la vis du logement de batterie et mettez-la de côté.
  4. Tournez l'appareil avec son dos vers l'opérateur.
  5. Ôtez le cache de batterie pour pouvoir accéder à la batterie.
  6. Installez / enlevez la batterie du circuit imprimé. La borne + doit être insérée vers le haut de l'appareil.
  7. Remettez en place le cache de batterie et tournez jusqu'à ce que le bas soit face à l'opérateur. Insérez et serrez la vis de cache.
-

## Remplacement de la batterie (Suite)

- Pour activer la nouvelle batterie, rebranchez à l'arrière la connexion venant du module d'alimentation de l'appareil. La batterie va commencer à se charger. L'appareil peut être utilisé durant cette charge.
- Pour une utilisation exclusivement sur batterie, laissez la batterie vide se charger trois heures avant de commencer.

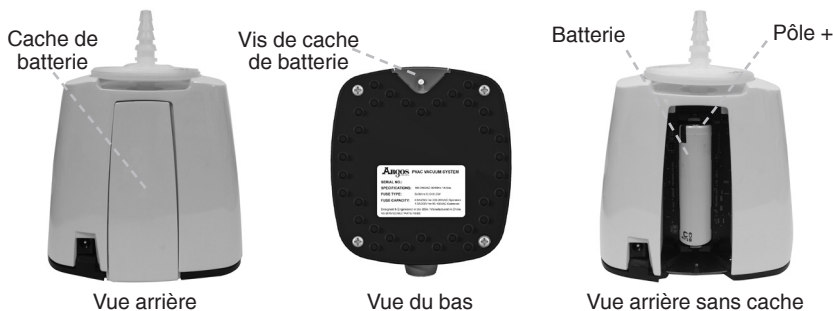

## Installation et remplacement du filtre

Le P-Vac comporte un filtre remplaçable qu'il est facile d'installer et enlever sans aucun outil.

- Assurez-vous que le P-Vac est bien arrêté (Appuyez sur son bouton M/A au moins 3 secondes). Débranchez sa connexion en CC venant du module d'alimentation.
- Dévissez le filtre du haut et levez-le pour le sortir. Mettez le filtre usagé au rebut dans un conteneur approprié en fonction des réactifs qui ont été utilisés.
- Insérez le filtre neuf dans le P-Vac en vissant son extrémité fileté sans l'ouverture en haut de l'appareil. Tournez-le jusqu'au bout en sens horaire. Puis dévissez-le (sens antihoraire) d'un quart de tour. Veuillez vous assurer que le filtre est correctement aligné et que vous ne l'avez pas trop serré.
- Rebranchez la fiche d'arrivée en CC sur la prise d'entrée d'alimentation à l'arrière de l'appareil.

## Entretien, nettoyage et décontamination

Le P-Vac et son module d'alimentation ne nécessitent pas d'entretien en dehors d'un nettoyage occasionnel. Pour les nettoyer passez sur leur extérieur un chiffon doux imbibé d'eau. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou caustiques, ou pouvant endommager le plastique. Il n'y a pas à l'intérieur du carter de pièces, en dehors de la batterie, sur lesquelles l'utilisateur puisse intervenir.



## Entretien, nettoyage et décontamination (Suite)

**ATTENTION!** Débranchez bien l'appareil du module d'alimentation avant de le nettoyer. Ne versez jamais de liquide sur/dans l'appareil ou le module d'alimentation sur secteur. N'immergez jamais l'appareil ou le module d'alimentation dans un liquide.

**AVERTISSEMENT!** Avant une décontamination, référez-vous à la fiche technique de sécurité (SDS) du réactif et portez une indispensable tenue de protection. Quand vous traitez des substances dangereuses, vous devez respecter les réglementations de votre laboratoire, ainsi que celles de votre corporation, des autorités sanitaires et des offices de contrôle. Suivez toutes les réglementations locales ou nationales applicables avant de mettre au rebut des substances dangereuses.

Pour décontaminer le carter extérieur du produit, veuillez suivre les instructions de nettoyage qui précèdent. Aucune partie interne ne peut être décontaminée par l'utilisateur. Si le produit devient inutilisable pour cause de contamination interne, l'ensemble du produit est à mettre au rebut en suivant les réglementations du laboratoire et les exigences locales.


## Dépannage

Erreur	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	Cordon d'alimentation mal branché	Contrôlez le cordon
	Bouton M/A	Appuyez pour mettre en marche
	Contrôlez l'indicateur de statut de batterie	Laissez en charge ou tournez sur l'alimentation secteur seule
Bruits et vibrations excessifs	Ingestion possible de fluide	Contrôlez un bouchage de filtre
	Mauvaise installation du filtre	Ôtez et remplacez le filtre en suivant les instructions
La batterie ne se charge pas	Module d'alimentation incorrect	N'utilisez que l'alimentation livrée avec l'appareil
	Fin de vie de la batterie	Remplacez la batterie
L'appareil s'arrête sans avoir actionné	Cordon d'alimentation mal branché	Contrôlez le cordon
Pouvoir d'aspiration inadéquat, ou pompe tournant constamment	Réglage trop faible de puissance d'aspiration	Augmentez en tournant le bouton vers la droite
	Fuite dans le système de vide	Cherchez des craquelures ou desserrage aux tuyaux et raccords. Réparez et remplacez des composants si nécessaire.
	Tubulure bloquée	Remplacez ou nettoyez
	Filtre bloqué	Remplacez le filtre

## Préparation au transport

Il s'agit d'un mode spécial qui empêche que le P-Vent soit accidentellement activé durant un transport. Un commutateur électronique dans l'appareil l'empêche de se mettre en marche. Ce mode de transport est activé en mettant l'appareil en marche, puis en actionnant le bouton M/A et en le maintenant enfoncé pendant 7 secondes. Quand à la fois les voyants à DEL de statut de batterie et de vide clignotent rapidement en rouge, c'est que l'appareil est passé en mode pour expédition. Ce mode ne peut être désactivé qu'en branchant l'appareil sur une alimentation extérieure. Si le mode pour expédition avait été activé avec le module d'alimentation extérieur connecté, il faut d'abord le débrancher pendant un moment avant de le rebrancher pour sortir du mode pour expédition. Dans ce mode pour expédition le bouton M/A est inopérant.

## Informations sur WEEE



Cet équipement est étiqueté avec le symbole de poubelle sur roues barrée d'une croix, qui indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec des déchets non triés. Il est de votre responsabilité de mettre correctement cet équipement au rebut en l'amenant à un établissement agréé pour collecte séparée et recyclage. Il est également de votre responsabilité de décontaminer cet équipement en cas de contamination biologique, chimique ou radioactive. Cela a pour but de protéger des risques pour leur santé les personnes impliquées dans la mise au rebut ou le recyclage de produits.

Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer votre équipement à jeter, veuillez contacter votre revendeur local chez qui vous avez acheté le produit à l'origine.

En agissant ainsi, vous aiderez à préserver nos ressources naturelles et vous vous assurerez que les produits dont vous vous débarrassez sont recyclés d'une façon qui protège la santé humaine et protège l'environnement.

Merci d'avance.

## Garantie

Le P-Vac d'Argos Technologies Incorporated est garanti être exempt de défauts sur les matériaux et la main-d'œuvre pendant 12 mois à compter de sa date d'achat. Les articles dits consommables, comme filtre et tubulure, ne sont pas couverts par cette garantie. Une usure ou détérioration normale n'est pas couverte par cette garantie.

La garantie n'est valide que si la preuve est faite que :

- Il n'y a pas eu d'ouverture ou de tentative d'ouverture du carter de l'appareil par l'utilisateur final.
- L'utilisateur assure que l'appareil a été soigneusement nettoyé et décontaminé avant son renvoi.
- L'appareil a été utilisé selon les instructions et pas d'une façon incorrecte.
- L'appareil n'a pas été endommagé par négligence, accident, ou conditions d'utilisation anormales (température, agents corrosifs, manque de nettoyage, liquide introduit dans le carter, etc.).

Pour se qualifier pour une réparation sous garantie, le client doit renvoyer la carte de garantie livrée avec l'appareil qui contient toutes les informations nécessaires pour valider le justificatif d'achat. Si du service dans le cadre de la garantie est nécessaire, une réparation ou un remplacement sera assuré par Argos Technologies sans frais. Les coûts pour expédier l'appareil chez Argos seront pris en charge par l'acheteur. Il n'existe pas d'autres garanties, implicites ou explicites, incluant les garanties de valeur marchande ou d'adéquation à une finalité.

**En aucun cas cette obligation de garantie n'excédera la valeur du produit. Cela inclut les réclamations pour responsabilité dans la perte d'usage, la perte de profits, ou n'importe quels dommages-intérêts exemplaires ou punitifs.**

---

## Réparation / Service

Au cas où votre P-Vac d'Argos nécessiterait réparation ou service, veuillez contacter le service à la clientèle chez Argos technologies Incorporated. Un numéro d'autorisation de renvoi (RA) sera généré. Le client sera prévenu sur la méthode appropriée d'emballage et d'expédition. Incluez le N° de RA sur l'étiquette d'expédition.

Service à la clientèle : Aux USA appelez le (800) 886-8675  
Hors des USA appelez le (847) 622-0456

Adresse postale : Argos Technologies Inc.  
Attn: Technical Services  
2590 Alft Lane  
Unit A  
Elgin, IL 60124

## Inhaltsverzeichnis

Einleitung . . . . .	1
Packungsinhalt . . . . .	1
Wichtige Sicherheitshinweise . . . . .	2-3
Typische Absaugungseinrichtung . . . . .	4
Technische Daten . . . . .	5
Ersatzteile . . . . .	5
Allgemeine Bedienungsanleitung . . . . .	6
Zusätzliche Bedienfunktionen . . . . .	7
Austausch der Batterie . . . . .	7-8
Filterinstallation und Austausch . . . . .	8
Wartung, Reinigung und Dekontaminierung . . . . .	8-9
Störungsbeseitigung . . . . .	9
Vorbereitung für den Transport . . . . .	10
WEE Informationen . . . . .	10
Garantie . . . . .	11
Reparatur/Service . . . . .	11

## Einleitung

Das P-Vac™ ist eine kompakte und tragbare in sich geschlossene Vakuumquelle mit einem Bereich von -25 bis -50 kPa (-250 bis -500 mBar). Alle Glas- oder Kunststoffbehälter mit 50-2000 ml Inhalt können mit dem P-Vac benutzt werden, um Geschirr, Teller, Flaschen oder Röhren in Sekunden auszusaugen. Das P-Vac kann auch direkt auf Flaschenverschluss-Saugern verwendet werden, um zur Filterung flüssiger Lösungen das notwendige Vakuum bereitzustellen. Der Lithium-Ionen-Akku versorgt das Produkt, wenn keine elektrische Energie zur Verfügung steht.

## Packungsinhalt

- P-Vac Vakuumsystem
- Lithium-Ionen-Akku
- Universalnetzadapter mit vier regionalen Steckertypen
- Garantieregistrierungskarte
- Bedienungshandbuch



## Wichtige Sicherheitsinformationen



Lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitsvorkehrungen und das Bedienungshandbuch, bevor Sie das P-Vac-Absaugsystem in Betrieb setzen.

Überfüllen Sie nicht den Auffangbehälter oder die -flasche! Dadurch geht Flüssigkeit in den Filter und wenn weiter in das Gerätegehäuse über. Sollte eine zufällige Verschmutzung des Filters auftreten, ersetzen Sie den Filter sofort, um weitere Verunreinigungen zu vermeiden.

Sollte Flüssigkeit durch den Filter in das Gehäuse übergehen, wenden Sie sich an Argos Technologies zur Unterstützung.

**WARNUNG!** Zugehörige Sicherheitsdatenblätter (MSDS) weisen darauf hin, wesentliche Schutzausrüstung zu tragen und alle geltenden lokalen und nationalen Vorschriften vor der Verwendung/Entsorgung von Gefahrstoffen sind einzuhalten.

**WARNUNG!** Dieses Produkt enthält weder Bio-Dichtungen, keine Entlüftung zu einer Haube noch irgend einen Grad einer Eindämmung. Bei der Arbeit mit gefährlichen oder flüchtige Substanzen oder biologisch gefährlichen Agenten, das P-Vac immer innerhalb einer Laminar-Flow-Kabine verwenden.

**VORSICHT!** Bei der Arbeit mit Gefahrstoffen muss diese Ihrer Laborordnung und den Regeln der Berufsgenossenschaft, Gesundheitsbehörde und Gewerbeaufsicht entsprechen.

**VORSICHT!** Saugen Sie keine Flüssigkeiten in das P-Vac. Das P-Vac enthält ein Sicherheitsfilter, der Flüssigkeit vor dem Erreichen des internen Mechanismus stoppt. Wenn Flüssigkeit oder Schaum in den Filter gerät, muss der Filter sofort ersetzt werden oder das Gerät kann kein Vakuum liefern. Anmerkung: Der hydrophobe Filter hält wässrigen Lösungen zurück; wohingegen die Zurückhaltung unipolarer Flüssigkeiten begrenzt ist.

**WARNUNG!** Wenn das Gerät nicht wie vom Hersteller empfohlen verwendet wird, ist die Gesamtbetriebssicherheit gefährdet.



## Vorsicht



Außer dem Austausch des Akkus gibt es keine zu wartenden Teile im Inneren des Gerätes. Auch innerhalb des Netzadapters befinden sich keine wartbare Teile.

Die Verwendung eines anderen als des original angegebenen Akkus kann das Gerät beschädigen und die Garantie wird ungültig.

Batterieentsorgung - Dieses Gerät enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Sollte er ersetzt werden müssen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörde zwecks Informationen über die ordnungsgemäße Abfallentsorgung.

Der Filter und die Einheit sind in der Lage schädlichen Reagenzien aufzunehmen. Bei der Reinigung des Geräts oder dem Austausch des Filters, müssen Sie das Sicherheitsdatenblatt (MSDS) der Reagenz, die Sie verwenden, berücksichtigen.

Verwenden Sie immer die externe Stromversorgung, die mit diesem Produkt zur Verfügung gestellt wurde! Die Verwendung eines anderen als des original angegebenen Netzadapters kann das Gerät beschädigen und die Garantie wird ungültig.

Immer arbeiten und gehen Sie mit diesem Produkt und/oder Materialien in einer Weise um, die den Benutzer sowie eine andere Person oder die Umwelt nicht gefährden.

Ziehen Sie vor der Wartung oder Reinigung des Produkts immer den Netzstecker aus der Steckdose.

Beachten Sie immer allgemeine Laborsicherheitsvorkehrungen und Vorschriften bei der Verwendung dieses Produkts.

Verwenden Sie immer die richtigen Reinigungsmittel bei Wartungsarbeiten an dem Produkt.

Verwenden Sie das Produkt NIEMALS in einer Weise, die nicht in dieser Anleitung angegeben ist.

Verwenden Sie NIEMALS Verdünnungen oder entflammbare Flüssigkeiten in oder in der Nähe dieses Geräts.

Betreiben Sie das Gerät NIEMALS in einer gefährlichen oder explosionsgefährdeten Umgebung.

Verwenden Sie NIEMALS Lösungsmittel an der Einheit, die den Kunststoff beschädigen könnten.

Tauchen Sie die Einheit NIEMALS in Wasser.

Autoklavieren Sie NIEMALS die Einheit.

## Typische Absaugungseinrichtung

In dem P-Vac-Kit enthalten ist das HandE-Vac und ein Ständer.

Das HandE-Vac muss zunächst mit einer Sammelflasche und dann mit dem P-Vac mit einem Schlauch, wie unten gezeigt verbunden werden.



- A. HandE-Vac
- B. HandE-Vac-Ständer
- C. Sammelflasche (Flasche und Flaschenständer sind nicht Bestandteil des Kits)
- D. P-Vac-Einheit

## Technische Daten

Katalognr.	PV000
Abmessungen (mit Filter)	(B) 12 ,7 cm x (T) 14 ,7 cm x (H) 14 ,7 cm
Gewicht	910 g
Vakuum	-25 bis -50 kPa (-250 bis -500 mBar)
Durchflussrate	≥4 l/min
Einheit	Eingangsspannung: 12 VDC, 1 ,5 A DC-Steckverbinder, Mitte positiv
Umwelt	5 °C bis 40 °C Relative Feuchte unter 80 % (nicht kondensierend) Höhenlage: Bis zu 2.000 m
Netzadapter	Eingangsspannung: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0 ,45 A Ausgangsspannung: 12 VDC, 1 ,5 A DC-Steckverbinder Mitte positiv
Akku	Panasonic Lithium-Akku NCR18650PF 18650 3 ,6 V 2900 mAh (10,5 Wh)
Akkubetriebsdauer zwischen Ladungen	Über 2 Std. Betrieb
Schutzgrad	IP41
Gehäusematerial	Acetal (Polyoxymethylen / POM)
Filter	Hydrophober Membranfilter, unsteril, Durchmesser 60 mm, 0,45 µm
Zertifizierungen	CE UL 61010-1, EN 61010-1, CAN/CSA-C22 .2 No .61010-1 IEC 61326-2-6, EN 61326-2-6 RoHS, WEEE

## Ersatzteile

Ersatzteil	Katalognr.
Ersatzakku	PV010
Ersatz-Netzadapter	PV011
Ersatzfilter	EV015




## Allgemeine Bedienungsanleitung

1. Entnehmen Sie das P-Vac aus dem Karton und untersuchen Sie den Inhalt auf Bruch oder fehlende Teile. Bewahren Sie das gesamte Packmaterial und die Dokumente auf.
2. Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, ebene Oberfläche weg von der Tischkante und anderen beweglichen Geräten. Stellen Sie sicher, dass der Netzadapter und die Kabel frei von heißen Oberflächen und anderen Gefahren sind. Stellen Sie sicher, dass der Netzadapter und die Kabel für den Fall, dass sie getrennt werden müssen, nicht von anderen Geräten blockiert werden.
3. Stellen Sie sicher, dass das Produkt belüftet wird und nicht irgendein Material die Luftzirkulation einschränkt. Sonst könnte eine Überhitzungssituation auftreten.
4. Stecken Sie den DC-Stecker in die DC-Buchse auf der Rückseite des P-Vac- Gehäuses. Stecken Sie den Netzadapter in eine Netzsteckdose. Zum Trennen des Anschlusses sollte ein einfacher Zugang vorhanden sein.
5. Laden Sie den P-Vac-Akku vor dem ersten Betrieb drei (3) Stunden auf. Das Gerät wird dann für über 2 Stunden im Dauerbetrieb laufen. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED gelb. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die LED-Anzeige grün. Wenn während der Verwendung, die LED grün blinkt ist die Akkuleistung niedrig und er muss bald aufgeladen werden. Wenn die Anzeige gelb blinkt, ist der Akku fast leer und sollte sofort aufgeladen werden. Wenn der Akku leer ist, blinkt die LED für einen Moment schnell gelb und das P-Vac schaltet sich aus. Unter diesen Bedingungen muss das P-Vac wieder aufgeladen werden. Das P-Vac bleibt während des Ladevorgangs betriebsbereit

Anmerkung: Wenn der Ladevorgang nicht erforderlich ist oder wenn kein Akku vorhanden ist, dann ist bleibt die LED ausgeschaltet.

6. Schrauben Sie die den Filter am Gewindeende in die dafür vorgesehene Öffnung auf der Oberseite des P-Vac. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er anliegt. Drehen Sie ihn dann gegen den Uhrzeigersinn um eine viertel Umdrehung, Achten Sie darauf, dass der Filter ausgerichtet ist und dass er nicht überdreht wird.
7. Führen Sie den vorgesehenen Schlauch auf der Oberseite des Filters ein und schließen Sie das Aufnahmegefäß oder den Absaugkolben an.
8. Schalten Sie das Gerät durch Drücken der silbernen Powertaste an der Vorderseite des Geräts ein.
9. Stellen Sie das Vakuum durch Drehen des roten Knopfes auf der Vorderseite des Geräts ein. Drehen Sie nach rechts, um das Vakuum zu erhöhen und nach links, um das Vakuum zu senken. Wenn das Gerät pumpt leuchtet die Anzeige gelb. Wenn das Vakuum erreicht ist, leuchtet die Anzeige grün. Wenn ein Fehler wie blockierte Rohre auftreten oder wenn das Gerät ständig 10 Minuten lang pumpt, stoppt das P-Vac und die Unterdruckanzeige leuchtet rot.

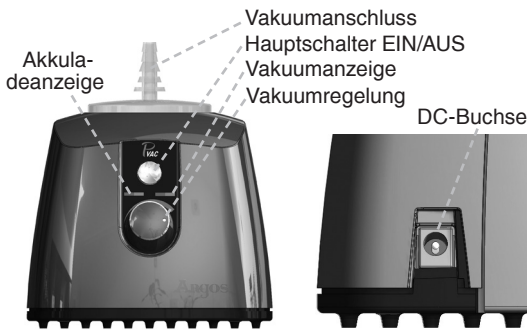

## Zusätzliche Bedienfunktionen

1. Standardfunktion der Powertaste ist das Ein- und Ausschalten des Geräts. Es stehen jedoch weitere Funktionen zur Verfügung.
  - a. Wenn während des Betriebs ein Fehlerzustand (Vakuum-Status-LED leuchtet rot) auftritt, kann die Powertaste kurzzeitig gedrückt werden, um ein Vakuum weiterhin für ein paar Sekunden aufrecht zu erhalten.
  - b. Drei Sekunden langes Drücken der Powertaste schaltet das P-Vac aus.
  - c. Sieben Sekunden langes Drücken der Powertaste aktiviert den Transportmodus des P-Vac (siehe den Abschnitt „Vorbereitung für den Transport“ im Handbuch).
2. Das P-Vac wurde dafür ausgelegt, während des Ladevorganges betrieben zu werden. Es gibt keine Leistungseinbußen bei der Verwendung des P-Vac während des Ladevorgangs.
3. Akku:
  - a. Das P-Vac kann ohne eine Batterie verwendet werden, solange es an der Stromversorgung angeschlossen ist.
  - b. Das P-Vac ist mit Unterladungs- und Überladungsschutz für den Akku Batterie versehen.
  - c. Wenn irgendwelche Fehler während des Ladevorgangs auftreten, leuchtet die LED-Anzeige rot und zeigt an, dass der interne Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat und ersetzt werden muss. (Siehe Abschnitt Störungsbeseitigung im Handbuch)
4. Wenn das P-Vac länger als 10 Minuten ohne Erreichen des gewünschten Vakuums läuft, wird das Gerät heruntergefahren. Durch kurzes Drücken der Powertaste schaltet das P-Vac wieder ein und die Bedienung ist weiterhin möglich, wenn kein Fehler erkannt wird.

## Austausch der Batterie


Das P-Vac-System wird von einem 3,6-Volt-Lithium-Ionen-Akku versorgt. Damit kann das Gerät ohne eine spezielle Stromquelle betrieben werden.

### Zum Ersetzen / Installieren des Akkus:

1. Ziehen Sie die Stromversorgung vom Gerät ab.
2. Legen Sie das P-Vac auf der Frontplatte mit dem Boden dem Bediener zugewandt.
3. Entfernen Sie mit einem Philips-Schraubenzieher die Schraube des Akkufachs und legen Sie sie beiseite.
4. Drehen Sie das Gerät so, dass die Rückseite in Richtung des Bedieners zeigt.
5. Entfernen Sie die Akkuabdeckung, um Zugang zum Akku zu ermöglichen.
6. Installieren oder entfernen Sie den Akku von der Platine. Die positive (+)-Seite sollte mit Blick auf die Oberseite des Gerätes eingelegt werden.
7. Platzieren Sie Batterieabdeckung und drehen Sie diese, bis der Boden in Richtung des Bedieners zeigt. Setzen Sie die Schraube ein und ziehen Sie sie fest.

## Austausch der Batterie (Fortsetzung)

- Um den neuen Akku zu aktivieren, schließen Sie das DC-Stromkabel an der Rückseite des Geräts an. Der Akku beginnt zu laden. Das Gerät kann während des Ladevorgangs betrieben werden.
- Für den Betrieb mit Akku, lassen Sie das Gerät drei (3) Stunden vor der Verwendung aufladen.

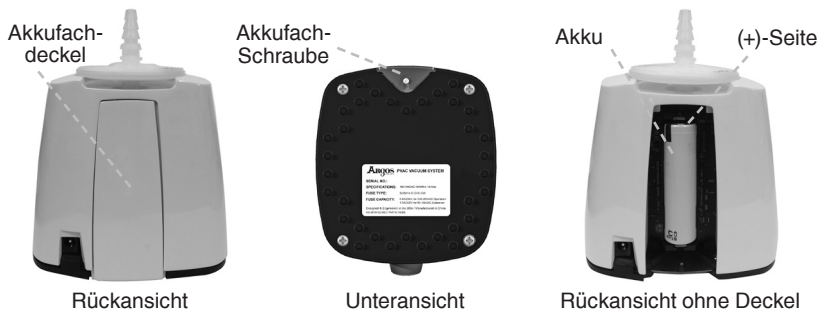

## Filterinstallation und Austausch

Das P-Vac verfügt über einen austauschbaren Filter, der leicht installiert und ohne Werkzeug entfernt werden kann.

- Stellen Sie sicher, dass das P-Vac "Aus" ist (Powertaste über 3 Sekunden lang drücken). Ziehen Sie das DC-Stromkabel vom P-Vac ab.
- Schrauben Sie den Filter ab und ziehen Sie ihn nach oben. Entsorgen Sie den Filter in Abhängigkeit von den verwendeten Reagenzien zugeordneten Abfallbehältern.
- Schrauben Sie den neuen Filter am Gewindeende in die dafür vorgesehene Öffnung auf der Oberseite des P-Vac. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt. Drehen Sie ihn dann gegen den Uhrzeigersinn um eine viertel Umdrehung. Achten Sie darauf, dass der Filter ausgerichtet ist und dass er nicht überdreht wird.
- Schließen Sie den DC-Stecker an der DC-Buchse an.

## Wartung, Reinigung und Dekontaminierung

Das P-Vac und der Netzadapter sind wartungsfrei mit Ausnahme einer gelegentlichen Reinigung. Wischen Sie das Gehäuse mit einem angefeuchteten weichen Tuch ab. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Laugen oder andere Reinigungsmittel, die den Kunststoff beschädigen könnten. Es gibt keine reparierbaren Teile innerhalb des Gehäuses außer dem Austausch des Akkus.

**Wartung, Reinigung und Dekontaminierung (Fortsetzung)**

**VORSICHT!** Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen. Gießen Sie niemals Flüssigkeit in oder auf das Gerät oder den Netzadapter. Tauchen Sie das Gerät oder den Netzadapter nie in Flüssigkeit!

**WARNUNG!** Vor der Dekontamination, das Sicherheitsdatenblatt (MSDS) der Reagenz berücksichtigen und entsprechende Schutzausrüstung tragen. Bei der Arbeit mit Gefahrstoffen, muss diese Ihrer Laborordnung und den Regeln der Berufsgenossenschaft, Gesundheitsbehörde und Gewerbeaufsicht entsprechen. Halten Sie sich an alle anwendbaren lokalen und nationalen Vorschriften bei der Entsorgung von Gefahrstoffen.

Um das externe Produktgehäuse zu dekontaminieren, folgen Sie bitte den obigen Reinigungsanweisungen. Keine inneren Teile können vom Benutzer zu dekontaminieren werden. Wenn dieses Produkt aufgrund interner Verschmutzung unbrauchbar wurde, muss das gesamte Produkt entsprechend den Labor- und örtlichen Vorschriften entsorgt werden.


**Störungsbeseitigung**

Fehler	Ursache	Lösung
Das Gerät läuft nicht.	Loses DC-Stromkabel	DC-Stromkabel prüfen
	Ein/Aus-Taste	Ein-Taste drücken
	Akku-Statusanzeige prüfen	Aufladen oder an der Stromquelle laufen lassen
Exzessives Geräusch oder Vibration	Einheit könnte Flüssigkeit aufgenommen haben	Auf verstopften Filter prüfen
	Filter nicht richtig montiert	Filter entfernen und entsprechend den Anleitungen oben montieren
Akku lädt nicht	Falsche Stromversorgung	Original-Netzadapter verwenden
	Akku-Lebensdauer überschritten	Akku ersetzen.
Einheit stoppt ohne dass eine Taste auf der Front gedrückt wurde	Loses DC-Stromkabel	DC-Stromkabel prüfen
Saugleistung unzureichend oder Pumpe läuft ständig	Saugleistungseinstellung zu niedrig	Saugleistung durch Drehen des Knopfes erhöhen
	Leck im Vakuumsystem	Alle Schläuche und Verschraubungen prüfen Komponenten wie erforderlich korrigieren und ersetzen
	Rohr blockiert	Rohre reinigen oder ersetzen.
	Filter blockiert	Filter ersetzen

## Vorbereitung für den Transport

Der Transportmodus ist ein spezieller Modus, der verhindert, dass beim Transport das P-Vac versehentlich eingeschaltet wird. Ein elektronischer Schalter im Gerät verhindert das Einschalten. Der Transport-Modus wird durch Einschalten des Geräts und dann durch für 7 Sekunden Drücken der Power-Taste aktiviert. Wenn beide, die Batteriestatus- und die Vakuum-Status-LEDs rot und schnell blinken, wurde der Transportmodus aktiviert. Der Transportmodus kann nur durch den Anschluss der externen Stromversorgung deaktiviert werden. Wenn der Transportmodus mit angeschlossener externer Stromversorgung aktiviert wurde, dann trennen Sie die Stromversorgung für einen Moment, bevor Sie sie wieder anschließen, um den Transportmodus zu deaktivieren. Im Transportmodus ist die Powertaste ineffektiv.

## WEEE Informationen



Dieses Gerät ist mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne etikettiert, um anzuzeigen, dass dieses Gerät nicht über den unsortierten Müll entsorgt werden kann. Es obliegt Ihrer Verantwortung für die korrekte Entsorgung des Gerätes zu sorgen, indem es einer autorisierten Stelle für separate Sammlung und Recycling übergeben wird. Außerdem sind Sie verantwortlich, das Gerät im Falle einer biologischen, chemischen oder radioaktiven Kontamination zu dekontaminieren, um die Personen, die mit der Entsorgung oder dem Recycling des Produkts beauftragt sind, vor

Gesundheitsgefahren zu bewahren.

Für weitere Informationen darüber, wo Sie ihre dem Abfall zuzuführende Einrichtungen abgeben können, wenden Sie sich an den Händler, von dem Sie das Produkt ursprünglich kauften.

Indem Sie so verfahren, helfen Sie beim Schutz unserer natürlichen Ressourcen und stellen sicher, dass Ihre Abfallprodukte auf eine Weise entsorgt oder recycelt werden, die die Gesundheit und die Umwelt schützt.

Vielen Dank.

## Garantie

Argos Technologies Incorporated garantiert, dass das P-Vac für 12 Monate ab dem Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Verbrauchsmaterialien, einschließlich der Filter und Schläuche sind nicht von dieser Garantie gedeckt. Normaler Verschleiß ist nicht durch die Garantie abgedeckt.

### Die Garantie gilt, vorausgesetzt:

- Das Gehäuse des Geräts wurde vom Anwender nicht geöffnet oder zu öffnen versucht
- Der Anwender stellt sicher, dass das Gerät vor der Zurücksendung gründlich gereinigt und dekontaminiert wird
- Dass das Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung und in keiner unsachgemäßen Art betrieben wurde
- Das Gerät nicht durch Fahrlässigkeit, Unfall oder durch die Verwendung unter abnormen Bedingungen (Temperatur, Säuren, fehlende Reinigung, eingedrungene Flüssigkeit im Gehäuse usw.) beschädigt wurde

Um eine Garantiereparatur zu erhalten, muss der Kunde die mit dem Gerät mitgelieferte Garantiekarte zusammen mit allen erforderlichen Informationen über den Kaufnachweis zurücksenden. Wenn eine Garantiedienstleistung erforderlich ist, erfolgt die Reparatur oder der Austausch unentgeltlich durch Argos Technologies. Frachtgebühren für das Zusenden an Argos gehen zu Lasten des Käufers. Es werden keine weiteren Gewährleistungen oder Garantien, weder konkludent noch anderweitig ausgedrückt, einschließlich Garantien der Anwendung oder der allgemeinen Gebrauchstauglichkeit erteilt.

**In keinem Fall wird diese Garantieverpflichtung den Preis dieses Produktes übersteigen. Dies umfasst auch Ansprüche für den Anwendungsverlust, Gewinnverlust oder irgendwelchen exemplarischen oder Strafschadenersatz.**

## Reparatur/Service

Sollte ihr Argos P-Vac eine Wartung oder Reparatur benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Argos Technologies Incorporated. Dieser erteilt eine RA-Nummer. Der Kunde wird über die ordnungsgemäße Verpackung und Versandart beraten. Die RA-Nummer muss auf dem Versandetikett vermerkt sein.

Kundendienst: Innerhalb USA (800) 886-8675  
Weltweit +1 (847) 622-0456

Adresse: Argos Technologies Inc.  
Attn: Technical Services  
2590 Alft Lane  
Unit A  
Elgin, IL 60124

## Índice de contenido

Introducción . . . . .	1
Contenido del paquete . . . . .	1
Información importante sobre seguridad . . . . .	2-3
Configuración típica de aspiración . . . . .	4
Especificaciones . . . . .	5
Piezas de repuesto . . . . .	5
Instrucciones generales de manejo . . . . .	6-7
Información adicional sobre el manejo . . . . .	8
Reemplazo de la batería . . . . .	8
Instalación y reemplazo del filtro . . . . .	8
Mantenimiento, limpieza y descontaminación . . . . .	8-9
Solución de problemas . . . . .	10
Preparación para el transporte . . . . .	10
Información sobre la WEEE . . . . .	10
Garantía . . . . .	11
Reparación y servicio . . . . .	11

## Introducción

El sistema P-Vac™ es una fuente de vacío compacta, portátil y autónoma con un rango de -25 hasta -50kPa (-250 hasta -500 mBar). Con el P-Vac se puede utilizar cualquier frasco de vidrio o plástico de 50-2000 mL para aspirar platos, placas, frascos o tubos en segundos. El P-Vac también se puede utilizar directamente sobre aspiradores en tapa de botella para proporcionar el vacío necesario para filtrar soluciones líquidas. La batería recargable de iones de litio hace posible utilizar el producto cuando o donde no hay disponibilidad de energía eléctrica.

## Contenido del paquete

- Sistema de vacío P-Vac
- Batería de iones de litio
- Fuente de energía universal con cuatro tipos de enchufe regionales
- Tarjeta de registro de garantía
- Manual de instrucciones



## Información importante sobre seguridad



Por favor lea las siguientes precauciones de seguridad y el manual de instrucciones antes de utilizar el sistema de aspiración P-Vac.

¡No llene excesivamente el frasco o botella receptor! Al hacerlo así se introducirá líquido dentro del filtro y si se continúa, dentro de la carcasa del instrumento. Si ocurre contaminación accidental del filtro, reemplace inmediatamente el filtro para evitar contaminación adicional.

Si líquido pasa a través del filtro y luego hacia el interior de la carcasa de la unidad, comuníquese con Argos Technologies para obtener ayuda adicional.

**¡ADVERTENCIA!** Consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS), utilice equipo protector básico y cumpla todos los reglamentos locales y nacionales aplicables antes de dispensar, utilizar y/o desechar

**¡ADVERTENCIA!** Este producto no contiene sellos biológicos ni desfogues a una capucha ni proporciona ningún nivel de contención. Al trabajar con sustancias peligrosas o volátiles o agentes bio-peligrosos, siempre coloque el P-Vac dentro de una caja de flujo laminar.

**¡PRECAUCIÓN!** Al trabajar con sustancias peligrosas, usted debe cumplir con los reglamentos de su laboratorio, los reglamentos de asociaciones comerciales, las autoridades de salud y las oficinas de supervisión.

**¡PRECAUCIÓN!** No aspire fluidos dentro del P-Vac. El P-Vac contiene un filtro de seguridad que evitará que el fluido llegue a los mecanismos internos. Si ingresa fluido o espuma al filtro, el filtro debe cambiarse inmediatamente o la unidad podría no suministrar succión. Nota: El filtro hidrofóbico retiene las soluciones acuosas; mientras que la retención de líquido apolar es limitada.

**¡ADVERTENCIA!** Si la unidad no se utiliza según lo recomendado por el fabricante, se afectará la seguridad general.





## Precaución



A excepción de reemplazar la batería, dentro de la unidad no hay piezas que puedan ser reparables por el usuario. Dentro de la fuente de energía, tampoco hay piezas que puedan ser reparables por el usuario.

El uso de cualquier batería diferente a la originalmente especificada puede dañar el producto y anular la garantía.

Desecho de la batería – Esta unidad contiene una batería de iones de litio. Si la batería se debe reemplazar, por favor comuníquese con su establecimiento autorizado local para obtener información sobre la eliminación apropiada de desechos.

El filtro y la unidad podrían absorber reactivos nocivos. Al limpiar esta unidad o reemplazar el filtro, usted debe cumplir con la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS) de cualquier reactivo que usted utilice.

¡Siempre utilice la fuente de energía externa suministrada con este producto! El uso de cualquier otra fuente de energía puede dañar el producto y anular la garantía.

Siempre trabaje y maneje este producto o los materiales de tal modo que NO se ponga en peligro el usuario, o cualquier otra persona o el medio ambiente.

Siempre retire el cable de alimentación eléctrica del tomacorriente antes de realizar un servicio de mantenimiento o limpiar el producto.

Al utilizar este producto, siempre cumpla los reglamentos y precauciones de seguridad generales de los laboratorios.

Siempre utilice los agentes de limpieza apropiados al realizar mantenimiento en el producto.

NUNCA utilice el producto de una manera no especificada en estas instrucciones.

NUNCA utilice disolventes ni líquidos inflamables dentro o cerca de este equipo.

NUNCA utilice este equipo en un ambiente peligroso o inflamable.

NUNCA utilice disolventes que pudieran atacar el plástico, en la unidad. NUNCA sumerja en agua el producto.

NUNCA esterilice en autoclave este producto.

## Configuración típica de aspiración

Este sistema P-Vac incluye la boquilla de mano HandE-Vac y su base.

La boquilla HandE-Vac se debe conectar primero a la botella colectora y luego al sistema P-Vac mediante un tubo tal como se muestra a continuación.



- A. Boquilla HandE-Vac
- B. Soporte de la boquilla HandE-Vac
- C. Botella colectora (la botella y el soporte de botella no están incluidos en el kit)
- D. Unidad P-Vac

## Especificaciones

N.º de catálogo	PV000
Dimensiones (con filtro)	5" ancho x 5.8" prof. x 5.8" alt. (12.7cm x 14.7cm x 14.7cm)
Peso	2.0 Lbs (910 g)
Vacío	-25 hasta -50 kPa (-250 hasta -500 mBar)
Caudal	≥4 l/min
Unidad	Voltaje de entrada: 12 Vcc, 1.5 A Conector CC positivo central
Medio ambiente	5°C hasta 40°C (41°F hasta 104°F) Humedad relativa inferior al 80% (no-condensante) Altitud: hasta 2.000 metros (6.561 pies)
Fuente de energía	Voltaje de entrada: 100-240 Vca, 50/60 Hz, 0.45A Voltaje de salida: 12 Vcc, 1.5 A Conector CC positivo central
Batería	Batería recargable de litio Panasonic NCR18650PF 18650 3.6V 2900 mAh (10.5 Wh)
Vida de la batería entre cargas	Más de 2 horas de uso
Grado de protección	IP41
Material de la carcasa	Acetal (Polioximetileno / POM)
Filtro	Filtro de membrana hidrofóbico, no-estéril, diámetro 60mm, 0.45 µm
Certificaciones	CE UL 61010-1, EN 61010-1, CAN/CSA-C22 .2 N.º 61010-1 IEC 61326-2-6, EN 61326-2-6 RoHS, WEEE

## Piezas de repuesto

Ítem	N.º de catálogo
Batería de repuesto	PV010
Fuente de energía de repuesto	PV011
Filtro de repuesto	EV015

## Instrucciones generales de uso

1. Saque el P-Vac de la caja y examine todo el contenido en busca de rotura o piezas faltantes. Guarde todo el embalaje y los documentos.
2. Coloque el producto sobre una superficie fuerte y nivelada, alejado del borde de la mesa o de equipos en movimiento. Verifique que el adaptador de energía CA y que los cables de alimentación de energía están alejados de superficies calientes y otros peligros. Asegúrese que el cable de alimentación y el adaptador de energía CA no sean bloqueados por ningún otro equipo en caso que el producto deba desconectarse.
3. Asegúrese que el producto tiene ventilación y que no sea encerrado por ningún material que limitará el flujo de aire. Podría ocurrir una situación de sobrecalentamiento.
4. Inserte el enchufe de CC en el receptáculo de CC ubicado en la parte trasera de la carcasa del P-Vac. Enchufe el adaptador de CA en un tomacorriente eléctrico. La ubicación del tomacorriente debe permitir fácil acceso para enchufar y desenchufar el producto.
5. Permita que la batería del P-Vac cargue durante 3 horas antes de utilizar por primera vez el equipo. Luego, la unidad funcionará durante más de 2 horas de uso continuo. Durante la carga, el indicador LED se iluminará de color ámbar. Después que la batería se ha cargado completamente, el indicador LED se iluminará de color verde. Durante el uso, si el indicador LED parpadea en color verde, la batería se está agotando y deberá recargarse pronto. Si este parpadea en color ámbar, la batería está casi vacía y debe recargarse inmediatamente. Si la batería está vacía, el indicador LED parpadeará rápidamente en color ámbar durante un momento y el P-Vac se apagará. En estas condiciones, el P-Vac debe recargarse. Aún así, el P-Vac se puede utilizar mientras se está cargando  
Nota: En caso de no requerirse carga, o si no hay batería, entonces el indicador LED permanecerá apagado.
6. Inserte el filtro (suministrado) dentro del P-Vac atornillando el extremo roscado en la abertura ubicada en la parte superior de la unidad. Gire en sentido horario hasta que quede levemente apretado. Luego gire en sentido antihorario  $\frac{1}{4}$  de giro. Por favor asegúrese de alinear apropiadamente el filtro y de no apretarlo excesivamente.
7. Inserte el tubo (suministrado) en la parte superior del filtro y conecte su recipiente receptor o frasco de aspiración.
8. Encienda la unidad presionando el botón de energía de color plateado ubicado en la parte delantera de la unidad.
9. Ajuste la succión girando la perilla roja ubicada en la parte delantera la unidad. Gire a la derecha para aumentar la succión y a la izquierda para disminuir la succión. Cuando la unidad está bombeando, el indicador se iluminará en color ámbar. Después de alcanzar el vacío, el indicador se iluminará en color verde. Si hay una falla tal como un tubo obstruido o cuando la unidad ha estado bombeando continuamente durante 10 minutos, el P-Vac se detendrá y el indicador de vacío se iluminará en color rojo.



## Información adicional sobre el manejo

1. La función normal del botón de energía es encender y apagar la unidad. Sin embargo, tiene una función adicional.
  - a. Durante el funcionamiento, si hay una condición de falla (LED rojo indicador de estatus del vacío) se puede presionar momentáneamente el botón de energía para continuar creando succión (vacío) durante unos segundos.
  - b. El botón de energía se puede mantener presionado durante 3 segundos para apagar el P-Vac.
  - c. El botón de energía se puede mantener presionado durante 7 segundos para colocar el P-Vac en modo de transporte (vea la sección “Preparación para transporte” en el manual).
2. El P-Vac ha sido diseñado para utilizarse y cargarse simultáneamente. No hay problema de rendimiento al utilizar el P-Vac mientras se está cargando.
3. Batería:
  - a. El P-Vac se puede utilizar sin tener la batería instalada siempre y cuando el P-Vac esté conectado a la fuente de energía.
  - b. El P-Vac ha sido diseñado con protección contra sobrecarga y carga insuficiente de la batería.
  - c. Si se encuentra cualquier falla durante la carga, el indicador LED se iluminará en color rojo indicando que la batería interna podría haber llegado al final de su vida útil y requiere reemplazo. (Vea la sección “Solución de problemas” en el manual)
4. Si el P-Vac se ha dejado en marcha durante más de 10 minutos sin alcanzar el vacío deseado, la unidad se apagará. Al presionar momentáneamente el botón de energía el P-Vac se reactivará y continuará en funcionamiento si no se detecta una falla.

## Reemplazo de la batería

El sistema P-Vac es alimentado con una batería de iones de litio de 3.6 voltios. Esto permite operar la unidad sin utilizar una fuente de energía dedicada.

### Para reemplazar e instalar la batería:

1. Desconecte la fuente de energía de la unidad.
2. Coloque el P-Vac sobre el panel delantero con la parte inferior dirigida hacia el operador.
3. Utilizando un destornillador de cabeza cruciforme, retire el tornillo de la carcasa de la batería y colóquelo aparte.
4. Gire la unidad de modo que la parte trasera quede dirigida hacia el operador.
5. Retire la tapa de la batería para permitir el acceso a la batería.
6. Instale o retire la batería fuera de la tarjeta de circuitos. El lado positivo (+) debe insertarse dirigido hacia la parte superior de la unidad.
7. Coloque nuevamente la tapa de la batería y gire hasta que la parte inferior quede dirigida hacia el operador. Inserte el tornillo y apriete.

## Reemplazo de la batería (continuación)

- Para habilitar la batería nueva, reconecte el cable de alimentación de energía a la parte trasera de la unidad. La batería comenzará a cargar. La unidad se puede utilizar mientras se está cargando.
- Para la “operación con sólo la batería”, permita que la unidad se cargue durante 3 horas antes de utilizarla.



## Instalación y reemplazo del filtro

El P-Vac tiene un filtro reemplazable que se instala y retira fácilmente sin necesidad de ninguna herramienta.

- Asegúrese que el P-Vac está apagado (presione el botón de energía durante más de 3 segundos). Retire el cable de energía de CC fuera del P-Vac.
- Destornille el filtro en la parte superior y hale hacia arriba. Deseche el filtro en recipientes apropiados para residuos dependiendo de los reactivos que se estén utilizando.
- Inserte el filtro nuevo dentro del P-Vac atornillando el extremo roscado dentro de la abertura en la parte superior de la unidad. Gire en sentido horario hasta que quede levemente apretado. Luego gire en sentido antihorario  $\frac{1}{4}$  de giro. Por favor asegúrese de alinear apropiadamente el filtro y de no apretarlo excesivamente.
- Reinstale el enchufe de CC en el receptáculo de CC.

## Mantenimiento, limpieza y descontaminación

El P-Vac y el adaptador de CA no necesitan mantenimiento diferente a una limpieza ocasional. Para limpiar, frote el exterior con un trapo suave humedecido con agua. No utilice productos abrasivos, cáusticos ni otros productos de limpieza que puedan dañar el plástico. No hay piezas reparables por el usuario dentro de la carcasa, excepto la batería.

**Mantenimiento, limpieza y descontaminación (continuación)**

¡PRECAUCIÓN! Antes de limpiar, desconecte el producto fuera del tomacorriente eléctrico. Nunca vierta líquido dentro o sobre la unidad o el adaptador de CA. ¡Nunca sumerja en líquido la unidad o el adaptador de CA!

¡ADVERTENCIA! Antes de realizar la descontaminación, consulte las Hojas de Datos de Seguridad del Material (MSDS) y utilice equipo protector básico. Al trabajar con sustancias peligrosas, usted debe cumplir con los reglamentos de su laboratorio, los reglamentos de asociaciones comerciales, las autoridades de salud y las oficinas de supervisión. Cumpla todos los reglamentos locales y nacionales aplicables antes de desechar sustancias peligrosas.

Para descontaminar la carcasa externa del producto, por favor siga las anteriores instrucciones de limpieza. Ninguna pieza interna puede ser descontaminada por el usuario. Si este producto queda inutilizable a causa de contaminación interna, todo el producto se debe desechar de acuerdo con los reglamentos locales y del laboratorio.

**Solución de problemas**


Error	Causa	Solución
La unidad no funciona	Cable de energía flojo	Revise el cable
	Botón de Encendido/ Apagado	Presione el botón de encendido
	Revise el indicador de estado de la batería	Permita cargar o funcionar conectado a la fuente de energía
Ruido o vibración excesivos	La unidad podría haber absorbido fluido	Revise para ver si el filtro está obstruido
	El filtro no está instalado apropiadamente	Retire y reinstale el filtro según las instrucciones anteriores
La batería no carga	Fuente de energía incorrecta	Utilice la fuente de energía que se suministró con la unidad
	La batería ha expirado	Reemplace la batería
La unidad deja de funcionar sin presionar el botón	Cable de energía flojo	Revise el cable
Potencia de succión inadecuada o la bomba opera continuamente	El valor de ajuste de la potencia de succión está ajustado demasiado bajo	Aumente la succión girando la perilla en sentido horario
	Fuga en el sistema de vacío	Revise todas las mangueras y acoples en busca de grietas o flojedad. Corrija y reemplace los componentes según se requiera.
	Tubo obstruido	Reemplace o limpie los tubos
	Filtro obstruido	Reemplace el filtro

## Preparación para transporte

Este es un modo especial que evita que el P-Vac sea encendido accidentalmente durante el transporte. Un interruptor electrónico dentro de la unidad evita que ésta se encienda. El modo de transporte se habilita encendiendo la unidad, luego presione y mantenga presionado el botón de energía durante 7 segundos. Cuando el indicador LED de estado de batería y el indicador LED de estado del vacío parpadean rápidamente en color rojo, el modo de transporte ha sido activado. El modo de transporte sólo se puede inhabilitar conectando la energía externa. Si el modo de transporte fue habilitado con la energía externa conectada, entonces ésta se debe desconectar primero durante un momento antes de re-conectar para remover el modo de transporte. Cuando está en el modo de transporte, el botón de energía es ineficaz.

---

## Información sobre la WEEE



Este equipo está rotulado con el símbolo del contenedor de basura tachado, para indicar que el equipo no debe eliminarse con desechos no clasificados. Es su responsabilidad eliminar de manera correcta el equipo mediante su entrega a una instalación autorizada para su recolección por separado y su reciclado. También es su responsabilidad descontaminar el equipo en caso de contaminación biológica, química o radioactiva. Eso es para proteger contra peligros para la salud a las personas que se ocupan de la eliminación o del reciclado de productos.

Para obtener más información acerca de dónde puede dejar sus equipos desechados, comuníquese con el proveedor local al que le compró originalmente el producto.

Al hacerlo, ayudará a conservar nuestros recursos naturales y asegurará que sus productos residuales sean reciclados, con lo que se protege la salud humana y se protege el medio ambiente.

Gracias.



## Garantía

El P-Vac de Argos Technologies Incorporated está garantizado contra defectos en los materiales y la fabricación durante 12 meses a partir de la fecha de compra. Los elementos consumibles, incluyendo el filtro y el tubo, no están cubiertos por esta garantía. El desgaste normal no está cubierto por la garantía.

### La garantía es válida a condición que:

- La carcasa de la unidad no haya sido abierta ni se haya intentado abrir por parte del usuario final.
- El usuario garantice que la unidad ha sido limpiada y descontaminada cuidadosamente antes de devolverla.
- La unidad haya sido operada de acuerdo con las instrucciones y no de manera inapropiada.
- La unidad no se ha dañado debido a descuido, accidente, ni ha sido utilizada bajo condiciones anormales (temperatura, corrosivos, falta de limpieza, líquido ingresó a la carcasa, etc.).

Con el fin de reunir las condiciones para la reparación por garantía; el cliente debe devolver la tarjeta de garantía suministrada con la unidad incluyendo toda la información requerida para confirmar el comprobante de compra. Si se requiere el servicio de garantía, Argos Technologies proporcionará la reparación o reemplazo sin costo. Los gastos de transporte de la unidad a Argos será responsabilidad del comprador. No hay ninguna otra garantía, implícita ni explícita de alguna otra forma, incluyendo alguna garantía de aplicación o comercialidad.

**En ningún caso, esta obligación de garantía excederá el precio del producto. Esto incluye reclamaciones por pérdida de uso, ganancias perdidas o cualquier daño disciplinario o punitivo.**

---

## Reparación y servicio

Si su P-Vac Argos requiere servicio o reparación, por favor comuníquese con Servicio al Cliente de Argos Technologies Incorporated. Se expedirá un número de autorización de devolución. El cliente será asesorado sobre el embalaje apropiado y el método de envío. Incluya el número de Autorización de Devolución (RA) en la etiqueta del embalaje.

Servicio al Cliente: Dentro de EE.UU. (800) 886-8675  
Fuera de EE.UU. (847) 622-0456

Dirección: Argos Technologies Inc.  
Attn: Technical Services  
2590 Alft Lane  
Unit A  
Elgin, IL 60124

## Indice

Introduzione . . . . .	1
Contenuto della confezione . . . . .	1
Istruzioni di sicurezza importanti . . . . .	2-3
Configurazione tipica per l'aspirazione . . . . .	4
Specifiche . . . . .	5
Pezzi di ricambio. . . . .	5
Istruzioni generali per l'uso. . . . .	6
Ulteriori informazioni operative . . . . .	7
Sostituzione della batteria . . . . .	7
Installazione e sostituzione del filtro. . . . .	8
Manutenzione, pulizia e decontaminazione. . . . .	8-9
Risoluzione dei problemi . . . . .	9
Preparazione per il trasporto . . . . .	10
Informazioni WEEE. . . . .	10
Garanzia . . . . .	11
Servizio di riparazione . . . . .	11

## Introduzione

Il P-Vac™ è una fonte autonoma di vuoto compatta e portatile con un intervallo di pressione da -25 a -50 kPa (da -250 a -500 mBar). Con il P-Vac può essere usato qualsiasi matraccio di vetro o plastica da raccolta tra 50 e 2000 mL per l'aspirazione di piastre, lastre, fialoni o provette in pochi secondi. Il P-Vac può anche essere utilizzato direttamente sulla parte superiore degli aspiratori bottiglia per fornire il vuoto necessario per filtrare soluzioni liquide. La batteria agli ioni di litio consente l'utilizzo del prodotto quando o dove l'energia elettrica non è disponibile.

## Contenuto della confezione

- Sistema da vuoto P-Vac
- Batteria agli ioni di litio
- Alimentatore universale con quattro tipi di spina regionali
- Scheda di registrazione della garanzia
- Manuale di istruzioni



## Istruzioni di sicurezza importanti



Si prega di leggere le seguenti precauzioni di sicurezza e il manuale di istruzioni prima di utilizzare il sistema di aspirazione P-Vac.

Non riempire eccessivamente il matraccio o la bottiglia di raccolta! Ciò introdurrà liquido nel filtro ed, eventualmente nella custodia. In caso di contaminazione accidentale del filtro, sostituire immediatamente il filtro per evitare ulteriori contaminazioni.

Se il liquido passa attraverso il filtro nella custodia, contattare Argos Technologies per assistenza.

**ATTENZIONE!** Materiale di riferimento Scheda Dati di Sicurezza (SDS), indossare dispositivi di protezione essenziale e rispettare tutte le normative locali e nazionali prima di distribuire, utilizzare e/o smaltire sostanze pericolose.

**ATTENZIONE!** Questo prodotto non contiene bio-sigilli o ventilazione ad una cappa né fornisce alcun livello di contenimento. Quando si lavora con sostanze pericolose o volatili o agenti a rischio biologico, posizionare sempre l'unità P-Vac all'interno di una cabina a flusso laminare.

**CAUTELA!** Quando si lavora con sostanze pericolose, è necessario osservare le normative interne di laboratorio, i regolamenti delle associazioni di categoria, delle autorità sanitarie e degli uffici di vigilanza.

**CAUTELA!** Non aspirare i liquidi nell'unità P-Vac. L'unità P-Vac contiene un filtro di sicurezza che impedirà che il fluido raggiunga i meccanismi interni. Se fluido o schiuma entrano nel filtro, il filtro deve essere sostituito immediatamente, altrimenti l'unità potrebbe non creare il vuoto. Nota: Il filtro idrofobico trattiene le soluzioni acquose; considerando la ritenzione di liquido apolare limitata.

**ATTENZIONE!** Se l'unità non viene utilizzata come raccomandato dal produttore, la sicurezza complessiva sarà compromessa.



## CAUTELE



Oltre alla sostituzione della batteria, non ci sono parti riparabili dall'utente. Inoltre, non esistono parti riparabili dall'utente nell'alimentatore.

Uso di batterie diverse dalle batterie originale specificate può danneggiare il prodotto e annullare la garanzia.

Smaltimento delle batterie – Questa unità contiene una batteria agli ioni di litio. Se dovesse essere necessario sostituirla, si prega di contattare l'ente locale autorizzata per informazioni sul corretto smaltimento dei rifiuti.

Il filtro e l'unità sono in grado di accaparrare reagenti nocivi. Durante la pulizia dell'unità o la sostituzione del filtro, è necessario osservare la Scheda di sicurezza (SDS) per ogni reagente che si usa.

Utilizzare sempre l'alimentatore esterno fornito con il prodotto! L'utilizzo di qualsiasi altro alimentatore può danneggiare il prodotto e annullare la garanzia.

Lavorare e maneggiare sempre il prodotto e/o i materiali in modo che NON mettano in pericolo l'operatore o qualsiasi altra persona o l'ambiente.

Rimuovere sempre il cavo di alimentazione dalla presa prima degli interventi di manutenzione o pulizia del prodotto.

Osservare sempre le precauzioni ed i regolamenti generali di sicurezza di laboratorio quando si utilizza questo prodotto.

Utilizzare sempre detergenti appropriati durante la manutenzione del prodotto.

Non usare MAI il prodotto in un modo non specificato in queste istruzioni.

Non usare MAI solventi o liquidi infiammabili all'interno o nelle vicinanze di questa apparecchiatura.

Non operare MAI in un ambiente pericoloso o infiammabile.

Non utilizzare MAI sull'unità dei solventi che possono attaccare la plastica.

Non immergere MAI il prodotto in acqua.

Non sterilizzare MAI questo prodotto in autoclave.

## Configurazione tipica per l'aspirazione

Con il kit P-Vac sono inclusi l'alloggiamento e l'applicatore manuale HandE-Vac.

L'applicatore HandE-Vac deve essere collegato prima ad una bottiglia di raccolta e quindi all'unità P-Vac con la tubazione come mostrato di seguito.



- A. HandE-Vac
- B. Alloggiamento HandE-Vac
- C. Bottiglia di raccolta (la bottiglia ed il suo alloggiamento non sono inclusi nel kit)
- D. Unità P-Vac

## Specifiche

N. di catalogo.	PV000
Dimensioni (con filtro)	5"L x 5,8"P x 5,8"P (12,7cm x 14,7cm x 14,7cm)
Peso	2,0 libbre (910 g)
Vuoto	da -25 a -50 kPa (da -250 a -500 mBar)
Portata	≥4 L/min
Unità	Tensione di ingresso: 12 V c.c., 1,5 A Connettore c.c. positivo centrale
Ambiente	da 5 °C a 40 °C (da 41° F a 104 °F) Umidità relativa inferiore all'80% (senza condensa) Altitudine: Fino a 2.000 metri (6.561 piedi)
Alimentazione	Tensione di ingresso: 100-240 V c.a., 50/60 Hz, 0,45 A Tensione in uscita: 12 V c.c., 1,5 A Connettore c.c. positivo centrale
Batteria	Batteria Panasonic al litio ricaricabile NCR18650PF 18650 3,6 V 2900 mAh (10,5 Wh)
La durata della batteria tra ricariche	2+ ore di utilizzo
Grado di protezione	IP41
Materiale della custodia	Acetalice (polioossimetilene/POM)
Filtro	Filtro a membrana idrofoba, non sterile, diametro 60mm, 0,45 µm
Certificazioni	CE UL 61010-1, EN 61010-1, CAN/CSA-C22 .2 No .61010-1 IEC 61326-2-6, EN 61326-2-6 RoHS, WEEE

## Pezzi di ricambio


Articolo	No. di catalogo
Batteria di ricambio	PV010
Alimentatore di ricambio	PV011
Filtro di ricambio	EV015

## Istruzioni generali per l'uso

1. Rimuovere l'unità P-Vac dalla scatola ed esaminare i contenuti per eventuali danni o parti mancanti. Conservare tutti gli imballaggi e le scatole d'imballaggio.
2. Posizionare il prodotto su una superficie piana e lontana dal bordo della bilancia ed altre attrezzature mobili. Assicurarsi che l'adattatore di alimentazione c.a. ed i cavi siano lontani da superfici calde ed altri pericoli. Assicurarsi che l'adattatore c.a. ed i cavi non siano bloccati da altre apparecchiature in caso si necessiti di scollegarli.
3. Assicurarsi che il prodotto disponga di spazio per la ventilazione e non sia racchiuso all'interno di qualsiasi materiale che limiterà il flusso d'aria. Potrebbe verificarsi una situazione di surriscaldamento.
4. Inserire la spina di c.c. nella presa di c.c. sul retro della custodia dell'unità P-Vac. Collegare l'adattatore c.a. in una presa elettrica. La posizione in uscita deve consentire un facile accesso per collegare e scollegare il prodotto.
5. Lasciare caricare la batteria P-Vac per tre (3) ore prima di utilizzare l'unità per la prima volta. Quindi, far funzionare l'unità per 2+ ore di uso continuo. Durante la carica, il LED diventa color ambrato. Dopo che la batteria diventa completamente carica, l'indicatore LED diventa verde. Se durante l'uso, il LED verde lampeggia, il livello di carica della batteria sta diventando basso e la batteria dovrà essere ricaricata al più presto. Se lampeggia color ambrato, la batteria è quasi scarica e deve essere ricaricata immediatamente. Se la batteria è scarica, il LED lampeggia rapidamente color ambrato per un momento e l'unità P-Vac si spegne. In queste condizioni, l'unità P-Vac deve essere ricaricata. L'unità P-Vac può essere ancora utilizzata mentre in carica.

Nota: Se non è richiesta la carica, o se non c'è alcuna batteria collegata, il LED rimarrà spento.

6. Inserire il filtro fornito nell'unità P-Vac, avvitando l'estremità filettata nell'apertura nella parte superiore dell'unità. Ruotare in senso orario fino a stringerlo leggermente. Quindi ruotare in senso antiorario di  $\frac{1}{4}$  di giro. Assicurarsi che il filtro sia allineato correttamente e che non sia avvitato eccessivamente.
7. Inserire il tubo fornito sulla parte superiore del filtro e collegare la provetta o il matraccio di raccolta.
8. Accendere l'unità premendo il pulsante di accensione color argento sul frontale dell'unità.
9. Regolare il vuoto ruotando la manopola rossa sulla parte anteriore dell'unità. Ruotare a destra per aumentare il vuoto e a sinistra per diminuire vuoto. Quando l'unità sta pompando, l'indicatore diventerà di colore ambrato. Quando è stato raggiunto il vuoto, la spia diventa verde. In caso di guasto come tubo bloccato o quando l'unità ha pompato continuamente per dieci minuti, l'unità P-Vac si fermerà e l'indicatore di vuoto diventa rosso.

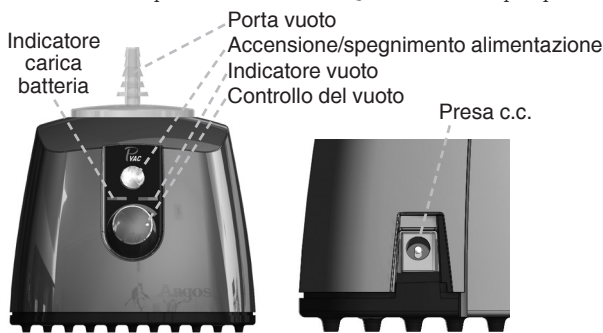

## Ulteriori informazioni operative

1. La funzione standard del pulsante di alimentazione è quella di accendere e spegnere l'unità. Tuttavia, vengono fornite delle funzionalità aggiuntive.
  - a. Durante il funzionamento, se esiste una condizione di guasto (LED di stato del vuoto è rosso), il pulsante di alimentazione può essere premuto momentaneamente per continuare a creare il vuoto per alcuni secondi.
  - b. Il pulsante di alimentazione può essere tenuto premuto per tre secondi per spegnere l'unità P-Vac.
  - c. Il pulsante di alimentazione può essere tenuto premuto per sette secondi per posizionare l'unità P-Vac in Modo di trasporto (vedere la sezione Preparazione per la spedizione nel manuale).
2. L'unità P-Vac è stata progettata per essere utilizzata e caricata contemporaneamente. Non vi è alcuna penalizzazione nelle prestazioni se l'unità P-Vac viene utilizzata mentre è in carica.
3. Batteria:
  - a. L'unità P-Vac può essere utilizzata senza una batteria installata, se l'unità P-Vac viene collegata alla rete elettrica.
  - b. L'unità P-Vac è stata progettata con protezione per la carica eccessiva e la sotto-carica della batteria.
  - c. Se durante la carica si verificano eventuali guasti, il LED sarà rosso, indicando che la batteria interna potrebbe aver raggiunto la fine della sua vita utile e richiederne la sostituzione. (Vedere la sezione Risoluzione dei problemi nel manuale)
4. Se l'unità P-Vac è stata lasciata funzionare per più di 10 minuti senza aver raggiunto il vuoto desiderato, l'unità si spegne. Premendo momentaneamente il pulsante di alimentazione. L'unità P-Vac si riattiva e le operazioni continueranno in assenza di rilevamento di un errore.

---

## Sostituzione della batteria

Il sistema P-Vac è dotato di una batteria agli ioni di litio da 3,6 volt. Ciò permette all'unità di funzionare senza l'utilizzo di una fonte di alimentazione dedicata.

### **Per sostituire / installare la batteria:**

1. Scollegare l'alimentazione dall'unità.
  2. Posizionare l'unità P-Vac sul pannello anteriore con la parte inferiore rivolta verso l'operatore.
  3. Utilizzando un cacciavite Philips, rimuovere la vite della custodia della batteria e metterla da parte.
  4. Ruotare l'unità, con la parte posteriore rivolta verso l'operatore.
  5. Rimuovere il coperchio della batteria per consentire l'accesso alla batteria.
  6. Installare / rimuovere la batteria dalla scheda di circuito. Il lato positivo + deve essere inserito rivolto verso la parte superiore dell'unità.
-



## Sostituzione della batteria (continua)

- Riposizionare il coperchio della batteria e girare per avere la parte inferiore rivolta verso l'operatore. Inserire la vite e stringerla.
- Per attivare la nuova batteria, ricollegare il cavo di alimentazione al retro dell'unità. La batteria inizierà a caricarsi. L'unità può essere azionata mentre in carica.
- Per "operazione solo con batteria", lasciare l'unità in carica per tre (3) ore prima dell'uso.



## Installazione e sostituzione del filtro

L'unità P-Vac è dotata di un filtro sostituibile, che può essere facilmente installato e rimosso senza attrezzi.

- Assicurarsi che l'unità P-Vac sia "Off" (Premere il pulsante di alimentazione per 3+ secondi). Rimuovere il cavo di alimentazione c.c. dall'unità P-Vac.
- Svitare il filtro superiore e tirare verso l'alto. Eliminare il filtro in contenitori per i rifiuti in base ai reagenti in uso.
- Inserire il nuovo filtro nell'unità P-Vac, avvitando l'estremità filettata nell'apertura nella parte superiore dell'unità. Ruotare in senso orario fino a stringerlo leggermente. Quindi ruotare in senso antiorario di  $\frac{1}{4}$  di giro. Assicurarsi che il filtro sia allineato correttamente e che non sia avvitato eccessivamente.
- Reinstallare la spina c.c. nella presa c.c.

## Manutenzione, pulizia e decontaminazione

L'unità P-Vac e l'adattatore c.a. sono esenti da interventi di manutenzione, eccetto la pulizia occasionale. Pulire l'esterno con un panno morbido inumidito d'acqua. Non usare sostanze abrasive, caustiche o altri prodotti per la pulizia che possono danneggiare la plastica. Oltre la batteria, non ci sono parti riparabili dall'utente all'interno della custodia.

**Manutenzione, pulizia e decontaminazione (continua)**

**CAUTELA!** Scollegare il prodotto dalla presa di corrente prima di pulirlo. Non versare mai liquidi all'interno o sull'unità o sull'adattatore di c.a. Non immergere l'unità o l'adattatore di c.a. in liquido!

**ATTENZIONE!** Prima della decontaminazione, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza (SDS) del reagente ed indossare equipaggiamento protettivo essenziale. Quando si lavora con sostanze pericolose, è necessario osservare le normative interne di laboratorio, i regolamenti delle associazioni di categoria, delle autorità sanitarie e degli uffici di vigilanza. Osservare tutte le normative locali e nazionali prima di smaltire sostanze pericolose.

Per decontaminare l'involucro esterno del prodotto, si prega di seguire le istruzioni per la pulizia di cui sopra. Le parti interne non possono essere decontaminate dall'utente. Se questo prodotto diventa inutilizzabile a causa della contaminazione interna, l'intero prodotto deve essere smaltito secondo le norme di laboratorio ed i regolamenti locali.

**Risoluzione dei problemi**


<b>Errore</b>	<b>Causa</b>	<b>Soluzione</b>
L'unità non funziona	Cavo di alimentazione allentato	Controllare il cavo
	Pulsante On / Off	Premere il pulsante "On"
	Controllare l'indicatore di stato della batteria	Lasciare caricare la batteria o far funzionare l'unità collegata all'alimentatore
Rumore o vibrazioni eccessivi	L'unità potrebbe aver risucchiato del liquido	Verificare la presenza di un filtro ostruito
	Filtro non installato correttamente	Rimuovere e reinstallare il filtro seguendo le istruzioni di cui sopra
La batteria non si carica	Alimentatore incorretto	Utilizzare l'alimentatore che è stato fornito con l'unità
	La batteria è scaduta	Sostituire la batteria
L'unità smette di funzionare senza premere il pulsante anteriore	Cavo allentato	Controllare il cavo
Potenza di aspirazione insufficiente o pompa funziona costantemente	Regolazione della potenza di aspirazione troppo bassa	Aumentare l'aspirazione ruotando la manopola in senso orario
	Perdita nel sistema di vuoto	Controllare tutti i tubi e raccordi per presenza di eventuali allentamenti o crepe. Se necessario, correggere e sostituire i componenti.
	Tubo bloccato	Sostituire o pulire i tubi
	Filtro bloccato	Sostituire il filtro

## Preparazione per il trasporto

Questa è una modalità speciale che impedisce l'accensione accidentale dell'unità P-Vac durante il trasporto. L'interruttore elettronico all'interno dell'unità ne impedisce l'accensione. La modalità di trasporto è attivata accendendo l'unità, quindi premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione per sette secondi. La modalità di spedizione è stata attivata quando il LED dello stato della batteria e il LED dello stato del vuoto lampeggiano rapidamente in rosso. La modalità di trasporto può essere disattivata solamente collegando l'alimentazione esterna. Se la modalità di trasporto è stata attivata con alimentazione esterna collegata, scollegare l'alimentazione esterno e quindi ri-collegarla per disattivare la modalità di spedizione. In modalità di spedizione, il pulsante di alimentazione è inattivo.

---

## Informazioni WEEE



Questo apparecchio è contrassegnato con il simbolo del cassonetto su ruote sbarrato per indicare che l'apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti indifferenziati. È vostra responsabilità di smaltire correttamente il materiale consegnandolo presso un centro autorizzato per la raccolta e il riciclo. È vostra responsabilità anche di decontaminare l'apparecchiatura in caso di contaminazione biologica, chimica o radioattiva, in modo da proteggere da eventuali rischi per la salute delle persone coinvolte nello smaltimento o nel riciclaggio dei prodotti.

Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature di scarto, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

In questo modo, si contribuisce a preservare le nostre risorse naturali e si farà in modo che i vostri prodotti di scarto vengano riciclati in una maniera che protegge la salute umana e l'impatto sull'ambiente.

Grazie.

## Garanzia

Il sistema P-Vac da Argos Technologies Incorporated è garantito esente da difetti di materiale e di fabbricazione per 12 mesi dalla data di acquisto. I materiali di consumo, tra cui il filtro e il tubo non sono coperti da questa garanzia. La normale usura non è coperta dalla garanzia.

### La garanzia è valida a condizione che:

- L'alloggiamento dell'unità non sia stato aperto o non si è tentato di aprirlo dall'utente finale.
- L'utente assicura che sia stata accuratamente pulita e decontaminata prima della resa.
- L'unità sia stata operata secondo le istruzioni e non sia stata usata in modo improprio.
- L'unità non è stata danneggiata a causa di negligenza, incidente o utilizzata in condizioni anormali (temperatura, presenza di sostanze corrosive, mancanza di pulizia, liquido introdotto nell'alloggiamento, ecc.)

Al fine di poter beneficiare della riparazione in garanzia; il cliente deve restituire il certificato di garanzia fornito con l'unità che include tutte le informazioni necessarie per convalidare la prova d'acquisto. Quando viene richiesto il servizio di garanzia, si procederà con la riparazione o la sostituzione dell'unità da parte di Argos Technologies senza spese aggiuntive. Le spese di trasporto per la spedizione dell'unità sarà a carico dell'acquirente. Non ci sono altre garanzie implicite o altrimenti espresse, comprese eventuali garanzie di commerciabilità o di applicazione.

**L'obbligo di garanzia non supererà in nessun caso il prezzo del prodotto; comprese le azioni di responsabilità per perdita di uso, perdita di profitti o danni esemplari o punitivi.**

## Servizio di riparazione

Se il vostro sistema P-Vac Argos richiede manutenzione o interventi di riparazione, si prega di contattare il servizio clienti di Argos Technologies Incorporated. Verrà rilasciato un numero di autorizzazione per la restituzione. Il cliente sarà avvisato sulla metodo di imballaggio e spedizione corretto. Includere il numero di autorizzazione per la restituzione sull'etichetta di spedizione.

Assistenza clienti: All'interno degli Stati Uniti (800) 886-8675  
Al di fuori degli Stati Uniti (847) 622-0456

Indirizzo: Argos Technologies Inc.  
Attn: Technical Services  
2590 Alft Lane  
Unit A  
Elgin, IL 60124

## 目次

はじめに	1
内容	1
重要な安全情報	2-3
一般的吸引設定	4
仕様	5
部品	5
一般的操作方法	6
その他操作方法	7
電池交換	7-8
フィルタの設置と交換	8
保守、洗浄、汚染除去	8-9
故障点検	9
輸送準備	10
WEEE情報	10
保証	11
修理/点検	11

## はじめに

P-Vac TMは、-25から-50kPa (-250から-500mBar) までに対応した、小型で持ち運びに便利な自立型真空源です。P-Vacは、皿、プレート、フラスコ、チューブを吸引するため、50~2,000mlのガラス製またはプラスチック製収集フラスコを使用できます。また、P-Vacはボトルトップアスピレータ—の上で直接使用して、液体の濾過に必要な真空を作ることでもできます。

電力が使用できない場合には充電式リチウムイオン電池で製品を稼働することが可能です。

## 内容

- P-Vac真空源
- リチウムイオン電池
- 4つの地域プラグタイプ向けユニバーサル電源
- 保証書
- 操作説明書



## 重要な安全情報



P-Vac吸引装置をご使用になる前に次の安全注意事項および操作説明書をよくお読みください。

受取フラスコ、またはボトルの詰め込み過ぎはおやめください！ 液体がフィルタ内部に入り、継続すると装置のハウジングに浸入する可能性があります。誤ってフィルタを汚染した場合はさらなる汚染を防ぐためすみやかにフィルタを交換してください。液体がフィルタを通過しハウジングに浸入した場合は、アルゴステクノロジーズまでご連絡いただきサポートをご依頼ください。

**警告！** 有害な物質を分配、使用、廃棄する際は、事前に製品安全データシート (MSDS) を参照し、必要な保護具を着用し、国内および海外の適用されるあらゆる規則に従ってください。

**警告！** 本製品は、フードにバイオシールや通気を備えていません。また、いかなるレベルの封じ込めも行いません。有害物質、揮発性物質、または生体有害物質を使用して作業する際は、必ずP-Vacをクリーンベンチ内部に設置してください。

**注意！** 有害物質を使用して作業する際は、必ずお使いの研究所の規則、事業者団体の規則、保健機関、および監督室に従ってください

**注意！** P-Vacで液体を吸引しないでください。P-Vacには、液体が内部機構に達するのを防止する安全フィルタが設置されています。液体または泡状物質がフィルタ内部に浸入した場合は、フィルタをすぐに交換する必要があります。さもなければ吸引が行えなくなる可能性があります。注：疎水性フィルタは水溶液を阻止します。無極性液体の保持は限定的です。

**警告！** メーカーが推奨する手順で装置を使用しないと装置全体の安全性が損なわれます。



## 注意



装置内部は、電池交換を除いてユーザーが修理可能な部分はありません。

また電源内部も、ユーザーが修理可能な部分はありません。

指定された以外の電池を使用すると、製品にダメージを与えたり、保証が無効となる場合があります。

電池の廃棄—本製品にはリチウムイオン電池が含まれます。リチウムイオン電池の交換が必要な場合は、適切な廃棄物処理情報をお近くの指定施設にお問い合わせください。

フィルタおよび本装置は、有害や試薬を取り込むことが可能です。

装置を洗浄する際、またはフィルタを交換する際は、使用している試薬について製品安全データシート (MSDS) に従ってください。

必ず本製品備え付けの外部電源を使用してください！

それ以外の電源を使用すると、製品にダメージを与えたり保証が無効になったりする場合があります。

本製品もしくは材料を扱ったり、それらを使って作業を行う際は、使用者、それ以外の人々、環境に危害をもたらすような方法では決して行わないでください。

製品の点検または洗浄を行う際は、必ず事前に電源からコンセントを抜いて下さい。

本製品を使用する際は、一般的な研究所安全注意事項および規則に必ず従ってください。

製品のメンテナンスを行う際は、必ず適切な洗浄剤を使用してください。

本説明書に指定された方法以外で方法で製品を使用することはおやめください。

本装置の内部または周囲に溶媒または可燃性の液体を使用しないでください。

危険な、または可燃の性環境で本製品を動作させないでください。


本製品に溶媒を使用しないでください。プラスチックを破損する恐れがあります。

本製品を水に浸けないでください。本製品を加圧滅菌しないでください。

## 一般的吸引設定

P-Vacキットには、HandE-Vacハンドセットとスタンドが同梱されています。

HandE-Vacは、最初に収集ボトルに接続し、次に以下に示すようにチューブを使ってP-Vacに接続します。

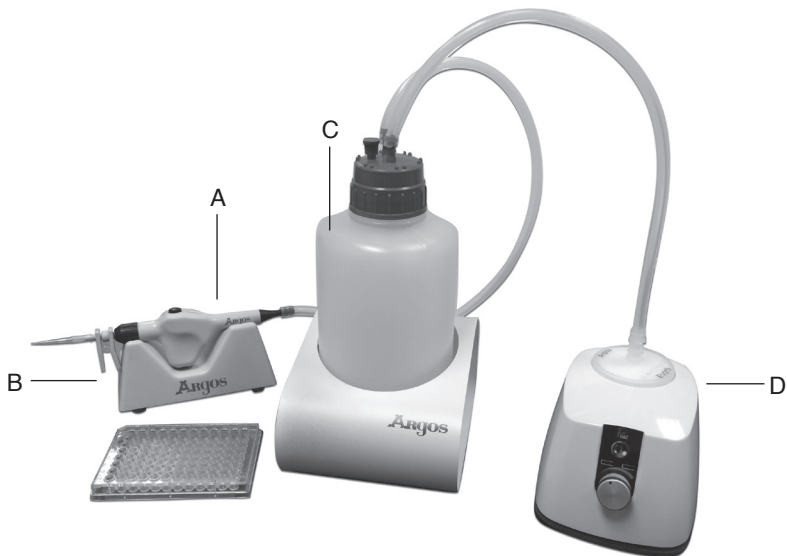

- A. HandE-Vac
- B. HandE-Vacスタンド
- C. 収集ボトル (ボトルとボトルスタンドはキットに含まれません)
- D. P-Vacユニット



## 仕様書

カタログ番号	PV000
サイズ (フィルタ込み)	幅5インチx奥行5.8インチx高さ5.8インチ (12.7cmx14.7cmx14.7cm)
重量	2.0ポンド (910g)
真空圧力	-25~-50kPa (-250~-500mBar)
流量	≥4 L/min
ユニット	入力電圧: 12VDC、1.5A Center positive DCコネクタ
環境	5°C~40°C (41°F~104°F) 相対湿度80%未満 (結露なきこと) 高度: 最大2,000m (6,561フィート)
電源入力電圧	100-240VAC、50/60Hz、0 45A 出力電圧: 12VDC、1 5A Center positive DCコネクタ
電池	Panasonicリチウム二次電池 NCR18650PF 18650 3 6V 2900mAh (10 5Wh)
充電間の電池寿命	2時間以上の使用
保護のレベル	IP41
ハウジング材料	アセタール (ポリオキシメチレン/POM)
フィルタ	疎水性膜フィルタ、非無菌、直径60mm、0.45μm
認証	CE UL 61010-1, EN 61010-1, CAN/CSA-C22 .2 No .61010-1 IEC 61326-2-6, EN 61326-2-6 RoHS, WEEE

## 交換部品

アイテム	カタログ番号
交換電池	PV010
交換電源	PV011
交換フィルタ	EV015

## 一般的操作方法

1. 箱からP-Vacを取り出し、内容物に破損や紛失がないことを確認します。箱と書類は保管しておいてください。
2. カウンターやその他可動装置の端から離れた、頑丈な水平面上に製品を置きます。ACアダプタとコードが熱い表面やその他有害物から離れた場所にあることを確認します。切断が必要となった場合に、ACアダプタとコードを邪魔するものがないか確認します。
3. 製品の換気が確保され、空気の流れを制限する物質に囲まれていないことを確認します。過熱状態が生じる可能性があります。A
4. DCプラグをP-Vacハウジングの背面にあるDCソケットに挿入します。ACアダプタをコンセントに差し込みます。コンセントはプラグの差し込みや抜き取りが行いやすい場所のものを選んで下さい。
5. 最初に使用する前にP-Vac電池を3時間充電します。その後、ユニットは2時間以上連続使用できます。充電時、LEDが黄色に光ります。電池が完全に充電されると、LEDインジケータの色は緑色に変わります。使用中にLEDが緑色に点滅した場合、電池の容量が減少しまでもなく充電が必要であることを示します。黄色に点滅した場合、電池はほとんど容量が無く直ちに充電が必要であることを示します。電池が完全に空になると、赤色のLEDがしばらくの間高速点滅し、P-Vacのスイッチが切れます。この場合、P-Vacを再度充電してください。P-Vacは充電中も使用できます。注：充電が不要の場合、または電池が入っていない場合、LEDは消えたままになります。
6. 同梱のフィルタを、ユニット上部の開口部にねじ端部をねじ込んてP-Vacに挿入します。ぴったり嵌まるまで時計回りに回転させます。その後反時計回りに1/4回転させます。フィルタが正しく整列していることを確認します。締め過ぎにご注意ください。
7. 同梱のチューブをフィルタ上部に挿入し、お使いの受け取り容器または吸引フラスコと接続します。
8. ユニット前面の銀色の電源ボタンを押してユニットのスイッチを入れます。
9. ユニット前面の赤いつまみを回して真空を調節します。右に回すと真空が増し、左に回すと減ります。ユニットが圧送している時、インジケータの色は黄色になります。真空に達すると、インジケータの色は緑色に変わります。チューブの詰まりや、ユニットが連続10分以上圧送を続けたりといった故障が発生すると、P-Vacは停止し真空インジケータの色が赤色に代わります。



## その他操作方法

- 電源ボタンの基本機能は、ユニットのオン/オフの切り替えです。ただし追加の機能があります。
  - 動作中、故障状態になった場合（真空状態LEDが赤色）、電源ボタンをすぐに押すと真空の形成を数秒間継続できます。
  - 電源ボタンを3秒間押し続けるとP-Vacの電源が切れます。
  - 電源ボタンを7秒間押し続けるとP-Vacが出荷モードになります（本書の輸送準備の項目をご覧ください）。
- P-Vacは使用と充電を同時に行えるよう設計されています。充電中に P- Vac を使用しても性能が低下することはありません。
- 電池:
  - P-Vacは、電源に接続している限り設置された電池がなくても使用できます。
  - P-Vacは電池の過充電および充電不足保護付きで設計されています。
  - 充電中に何らかの不具合が発生すると、LEDは、内部電池の寿命が切れ交換が必要であることを示す赤色を表示します（本書の故障点検の項目をご覧ください）。
- P-Vacを、望ましい真空に達しないまま10分以上稼働させ続けると、ユニットの電源が切れます。電源ボタンをすぐに押すとP-Vacが起動し、故障が検出されなければ操作が継続されます。

---

## 電池交換

P-Vacには36ボルトのリチウムイオン電池が付属しています。それにより、ユニットは専用の電源を使わずに稼働させることが可能です。

### 電池を交換する／取り付けるには

- ユニットの電源を切ります。
- 底面をオペレータの方に向けて、P-Vacをフロントパネルの上に置きます。
- フィリップスのネジ回しを使って、電池ハウジングのネジを取り外します。
- 底面がオペレータの方に向くよう、ユニットを回転させます。
- 電池カバーを取り外して電池を露出させます。
- 回路基板に電池を取り付ける／回路基板から電池を取り外します。プラス (+) 側がユニット上部に向くよう挿入します。
- 電池カバーを元に戻し、底面がオペレータの方に向くまで回転させます。ネジを挿入して締めます。

## 電池交換 (続き)

- 新しい電池を有効にするには、電源コードをユニットの背面に再接続します。
- 電池が充電を開始します。充電中もユニットを操作することができます。
- 「電池のみの操作」では、使用前にユニットを3時間充電することができます。



## フィルタの設置と交換

P-Vacは、工具なしで簡単に取り付け、取り外しができる交換フィルタがついています。

- P-Vacの電源が「オフ」であることを確認します (電源ボタンを3秒以上押し)

P-VacからDC電源コードを取り外します。

- 上部フィルタのネジを外し上方に引きます。このフィルタは使用した試薬に応じて適切な廃棄容器に捨てます。
- 新しいフィルタを、ユニット上部の開口部にネジ端部をねじ込んでP-Vacに挿入します。ぴったり嵌まるまで時計回りに回転させます。その後反時計回りに1/4回転させます。フィルタが正しく整列していることを確認します。締め過ぎにご注意ください。
- DCプラグをDCソケットに再度挿入します。

## 保守、洗浄、汚染除去

P-VacとACアダプタは、時折行う洗浄以外は、保守の必要はありません。洗浄するときは、水で濡らした柔らかい布で外側を拭いてください。研磨剤、腐食剤、その他プラスチックを傷つける可能性のある洗浄剤は使用しないでください。ハウジング内部は、電池を除き、ユーザーが交換できる部品はありません。

## 保守、洗浄、汚染除去 (続き)

**注意!** 洗浄前に、電源出力と製品を切断してください。ユニットの内部または表面、もしくはACアダプタに液体を掛けしないでください。ユニットまたはACアダプタを液体に浸けしないでください。

**警告!** 汚染を除去する前に、試薬の製品安全データシート (MSDS) を参照し必要な保護装置を着用してください。有害物質を使って作業する際は、必ずお使いの研究所の規則、事業者団体の規則、保健機関、および監督室に従ってください。有害物質を廃棄するときは地域および国内の適用される全ての規則に従ってください。

製品の外部ハウジングを汚染除去するときは、上に記した洗浄方法に従ってください。ユーザーが内部の部品を汚染除去することはできません。内部汚染が原因で製品が使用不能となった場合、研究所および地域の規則に従って製品全体を廃棄してください。


## トラブルシューティング

エラー	原因	解決策
ユニットは動作していません	電源コードを緩める	コードを確認する
	オン/オフボタン	「オン」ボタンを押す
	電池状態インジケータを確認する	充電または電源に接続して動作を実行する
過度の騒音 または振動	ユニットが液体を吸引した可能性	フィルタの詰まりを確認する
	フィルタが正しく取り付けられていません	上記の指示に従ってフィルタを取り外す&取り付ける
電池は充電されません	不正な電源	ユニットに付属の電源を使用してください
	電池が切れました	電池を交換してください
前面のボタンを押さずにユニットが動作を停止す	コードを緩める	コードを確認する
吸引力が不十分であるかポンプが絶えず動作している	吸引力の設定が低すぎる	つまみを時計回りに回して吸引力を増やす
	真空装置に漏れ	すべてのホースと付属品の亀裂やゆるみを確認する 必要に応じて部品を修理または交換する
	チューブが詰まっている	チューブを交換または洗浄する
	フィルタが詰まっている	フィルタを交換する

## 輸送準備

これは、輸送中にP-Vacのスイッチが誤って入ることを防ぐための特別モードです。ユニット内の電源スイッチが、電源が入るのを防ぎます。この輸送モードは、ユニットのスイッチを入れて電源ボタンを7秒間押し続けると有効化します。電池状態と真空状態のLEDが赤色に高速点滅しているとき、輸送モードになります。輸送モードは外部電源に接続している時のみ、無効化できます。輸送モードが外部電源に接続して有効化された場合は、輸送モードを削除するため、再接続する前に少しの間、切断する必要があります。輸送モードのとき、電源ボタンは無効化します。

## WEEE情報



この機器は車輪つきゴミ箱にバツが描いてある印のラベルがついていて、機器が未分別廃棄物と一緒に処理されないようにしてあります。適切な方法で廃棄するためには自身の責任により認可された施設に廃棄物を引き渡し、分別収集ならびにリサイクル処理にまわして下さい。機器が生物化学的に汚染されているまたは放射性能がある場合、その汚染を除去することも自身の責任により、これによって廃棄やリサイクル処理に関与する関係者を健康被害から守ることができます。

廃棄処分する機器をどこに持っていけばよいかは、商品を購入した販売店に連絡してください。

このようにすることで、我々の天然資源を保存することに貢献し、また廃棄物が確実に適切な方法でリサイクルされることにより健康と環境を護ることが出来ます。

ご協力ありがとうございます。

## 保証

Argos Technologies IncorporatedのP-Vacは、購入日から12か月間、材料および製造上の欠陥がないことを保証します。フィルタやチューブなど消耗部品は、本保証の対象になりません。通常の摩滅は、本保証の対象になりません。

本保証は、以下を条件に有効です。

- ユニットのハウジングがエンドユーザーによって開けられていない、または開けようと試みられていない。
- 返却前に、慎重に洗浄と汚染除去が行われていることをユーザーが確認している。
- ユニットが指示に従って操作され、誤った方法で操作されていない。
- ユニットが、怠惰、事故、異常な状況下（温度、腐食、洗浄不足、ハウジング内部への液体の浸入等）での使用による、損傷を受けていない。

保証修理の対象とみなされるためには、ユーザーは購入を裏付ける必要情報を全て記載した、ユニットに添付された保証書を返送する必要があります。保証修理が必要とされた場合、修理または交換はアルゴステクノロジーズが無償で提供します。アルゴスへのユニットの送料は、購入者が負担するものとします。用途や商品性の保証を含め、暗示的か明示的かを問わず、その他一切の保証はありません。

**いかなる場合も、本保証の義務は製品の価格を越えません。これには使用の損失、利益利益、または懲罰的損害賠償の責任請求が含まれます。**

---

## 修理／点検

お使いのアルゴスP-Vacに修理または交換が必要な場合、Argos Technologies Incorporated顧客サービスセンターまでご連絡ください。返品確認番号を発行させていただきます。お客様には適切な包装および発送方法をお知らせします。発送票にはRA番号をご記入ください。

顧客サービス：米国内 (800) 886-8675

米国以外 (847) 622-0456

住所：Argos Technologies Inc.  
Attn: Technical Services  
2590 Alft Lane  
Unit A  
Elgin, IL 60124

